



Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов
редуцирования газа ПРДГ-Ш
с регулятором давления газа
RG/2MB (Madas)

Содержание

01.	ПРДГ-Ш-2-200	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/50	лист 01
02.	ПРДГ-Ш-2-250	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 02
03.	ПРДГ-Ш-2-400	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 03
04.	ПРДГ-Ш-2-700	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 04
05.	ПРДГ-Ш-2-1000	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 05
06.	ПРДГ-Ш-2-1300	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 06
07.	ПРДГ-ШУГО-2-200	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/50	лист 07
08.	ПРДГ-ШУГО-2-250	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 08
09.	ПРДГ-ШУГО-2-400	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 09
10.	ПРДГ-ШУГО-2-700	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 10
11.	ПРДГ-ШУГО-2-1000	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 11
12.	ПРДГ-ШУГО-2-1300	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 12
13.	ПРДГ-ШУЭО-2-200	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/50	лист 13
14.	ПРДГ-ШУЭО-2-250	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/65	лист 14
15.	ПРДГ-ШУЭО-2-400	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/80	лист 15
16.	ПРДГ-ШУЭО-2-700	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/100	лист 16
17.	ПРДГ-ШУЭО-2-1000	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/125	лист 17
18.	ПРДГ-ШУЭО-2-1300	до 0,6 МПа	Рвых: 1,7-80 кПа	RG/2MB	DN50/150	лист 18

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
19-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


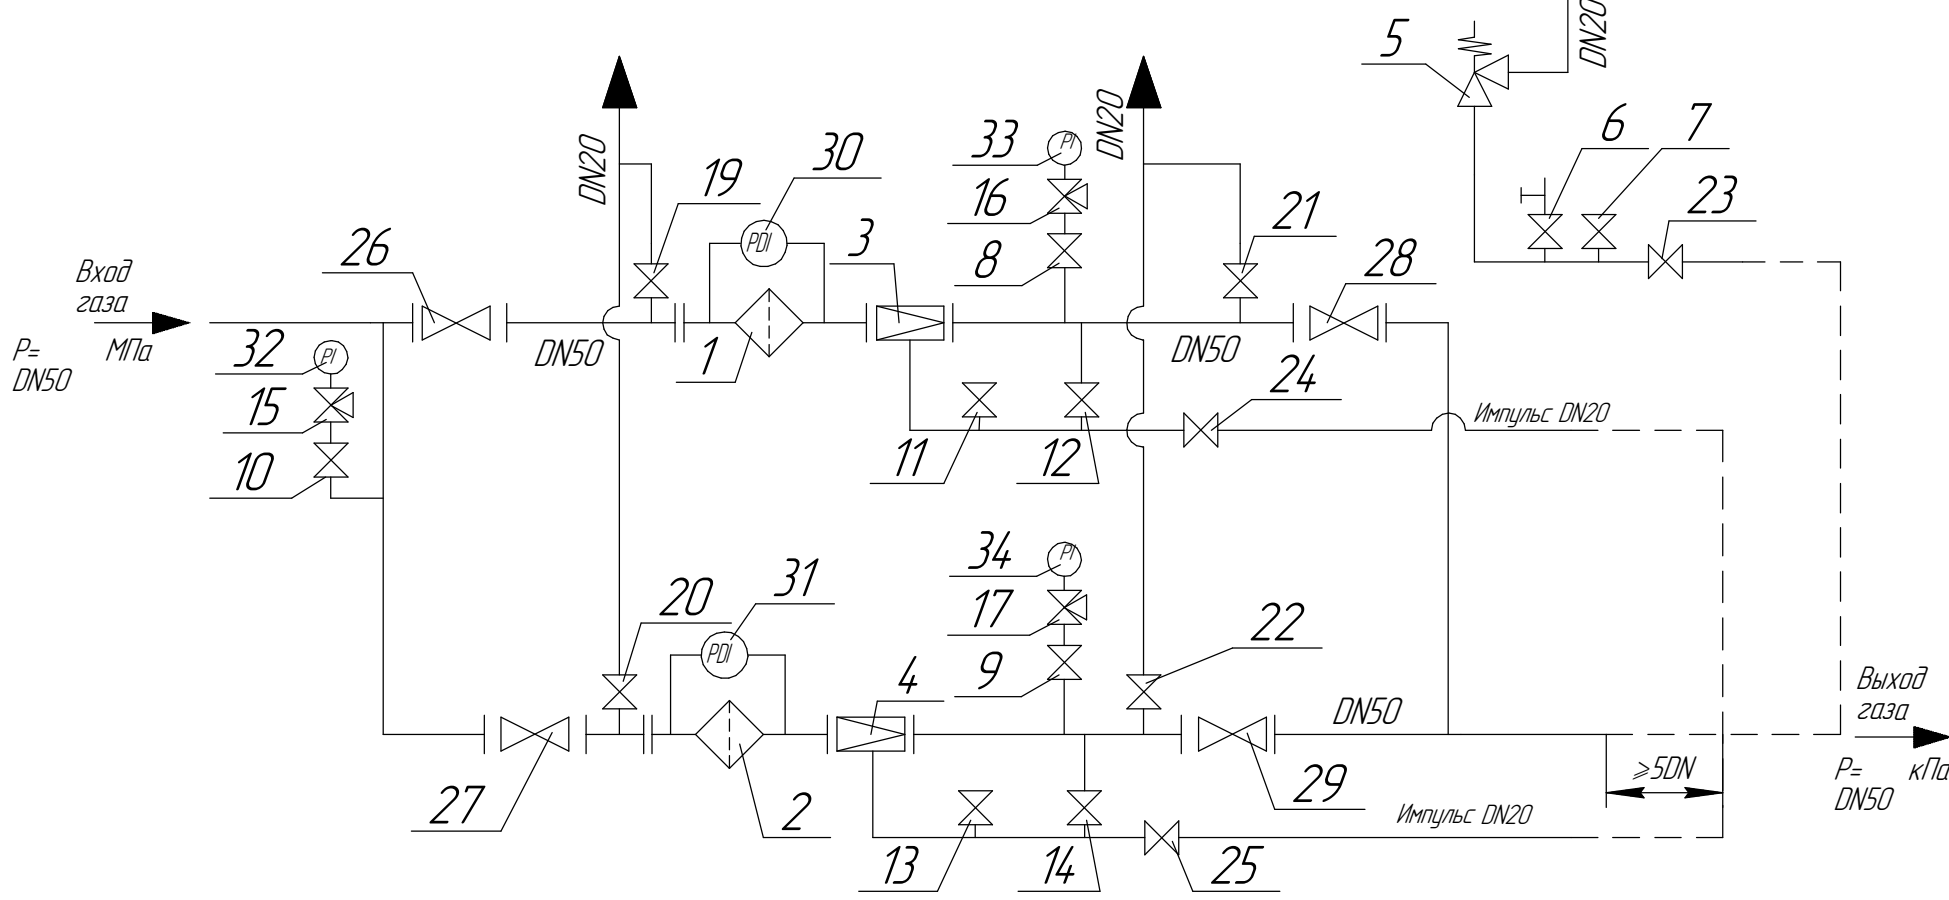


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ

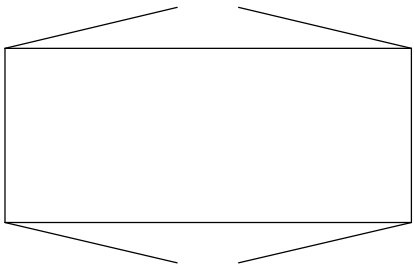

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.



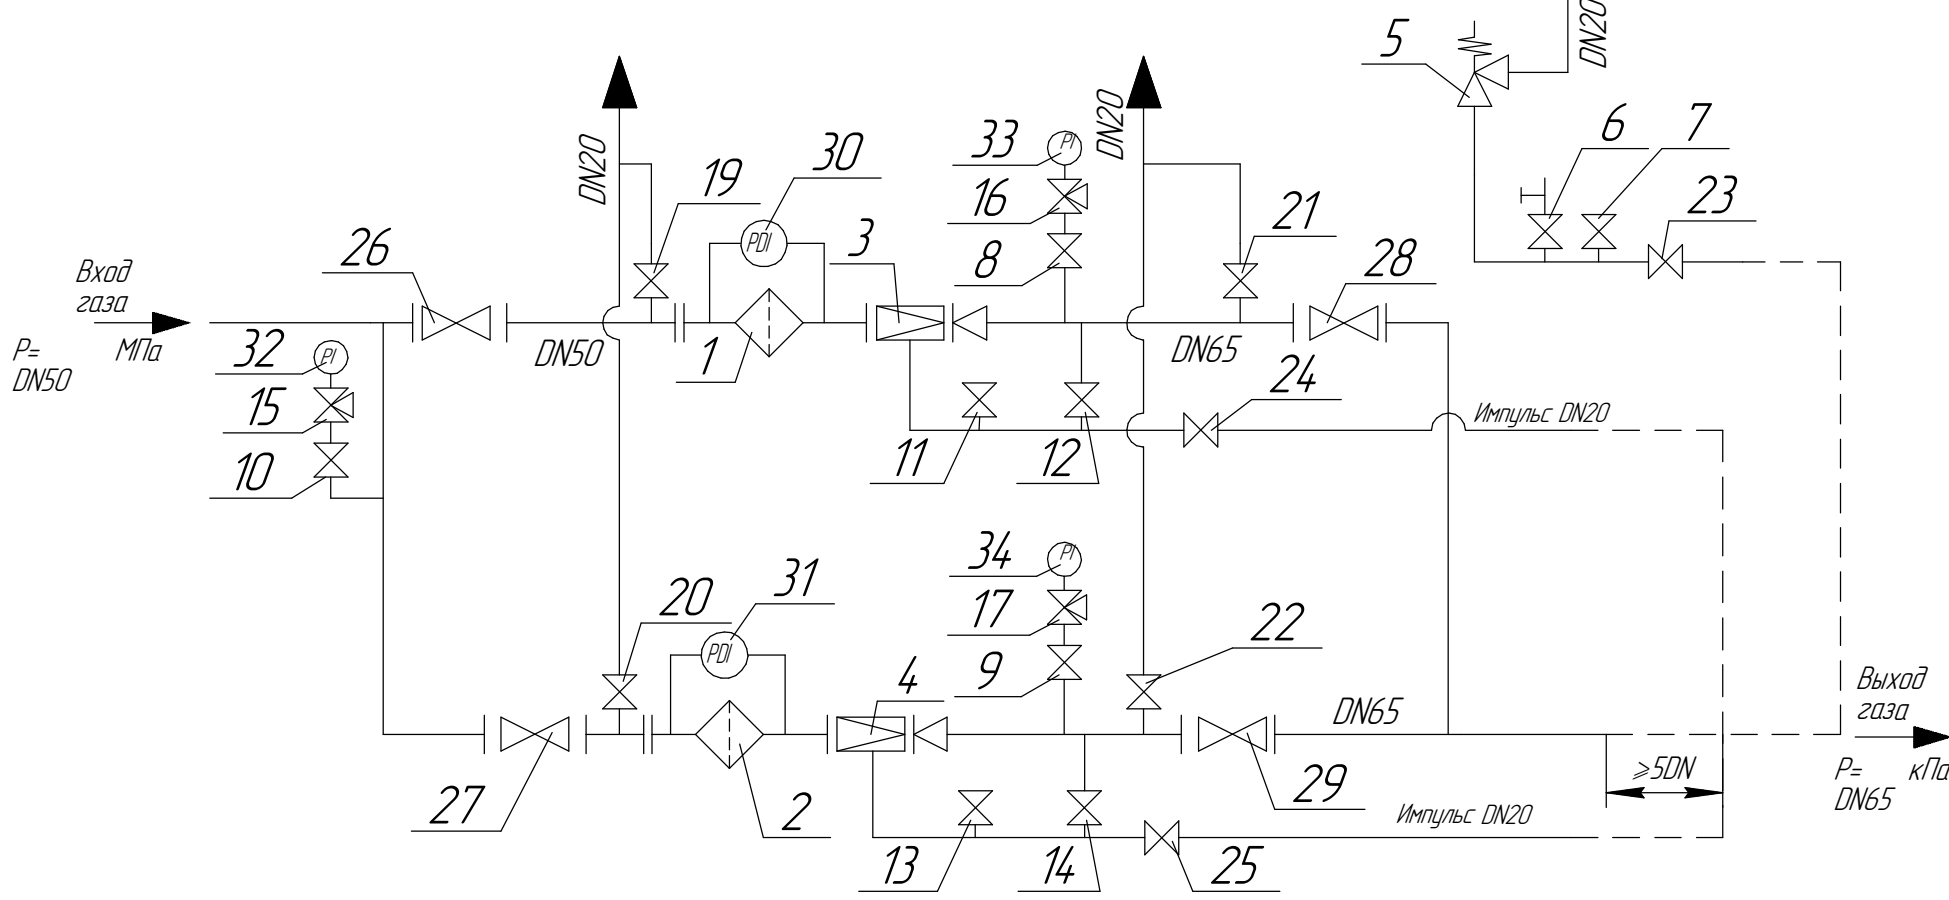


Схема открывания дверей

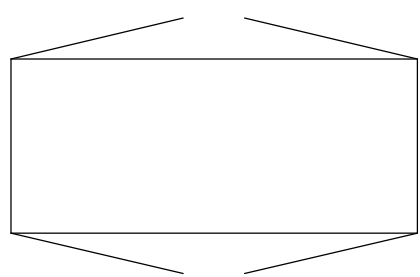

Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ

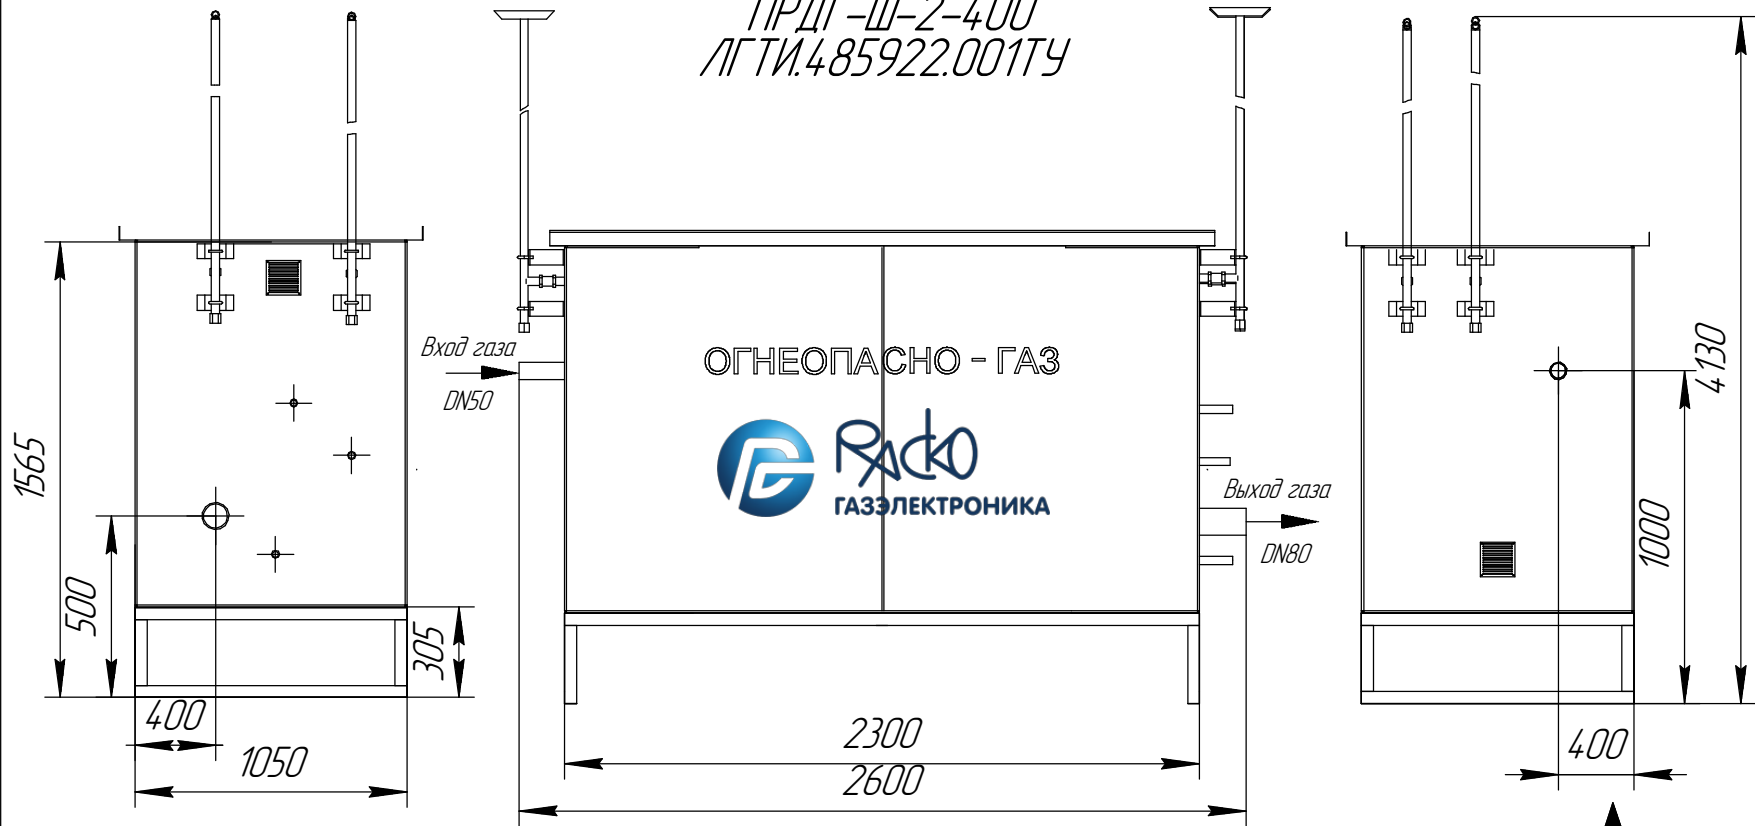

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.



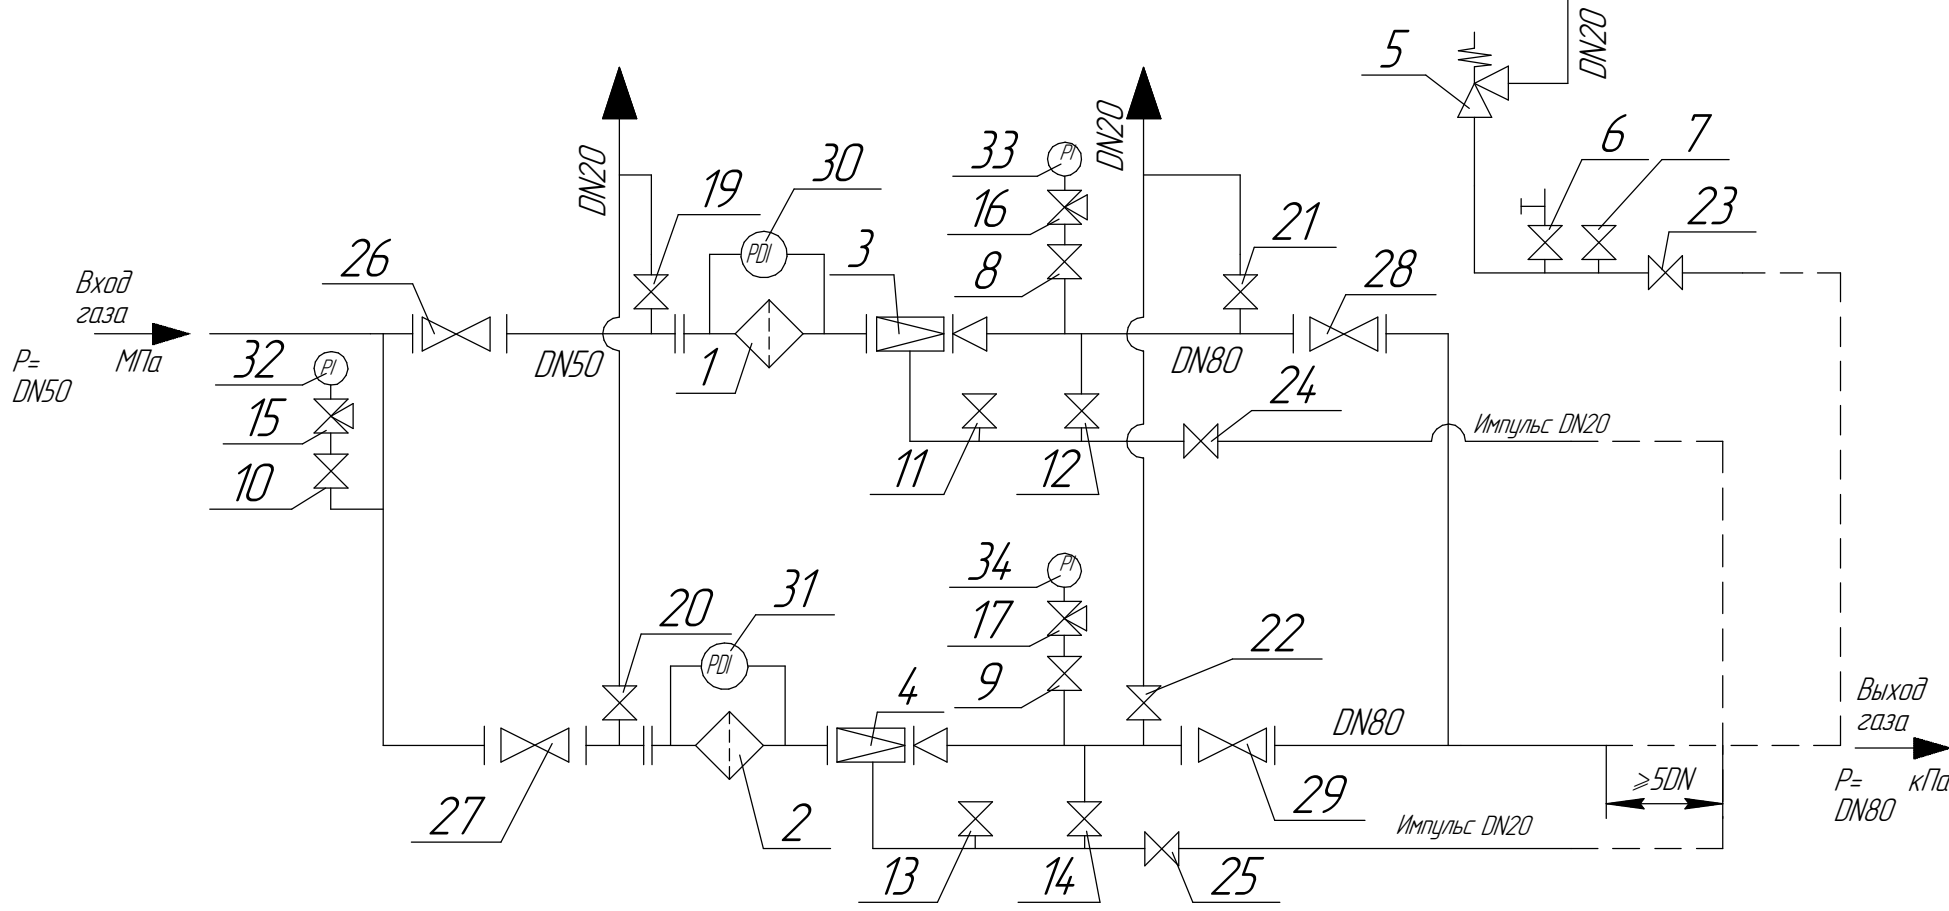


Схема открывания дверей

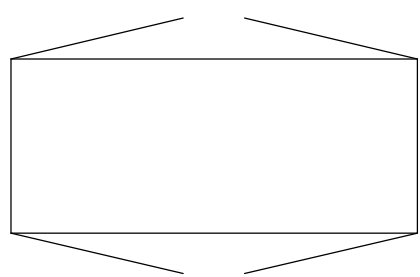

Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	3	18
Конструктор	Максимкин								

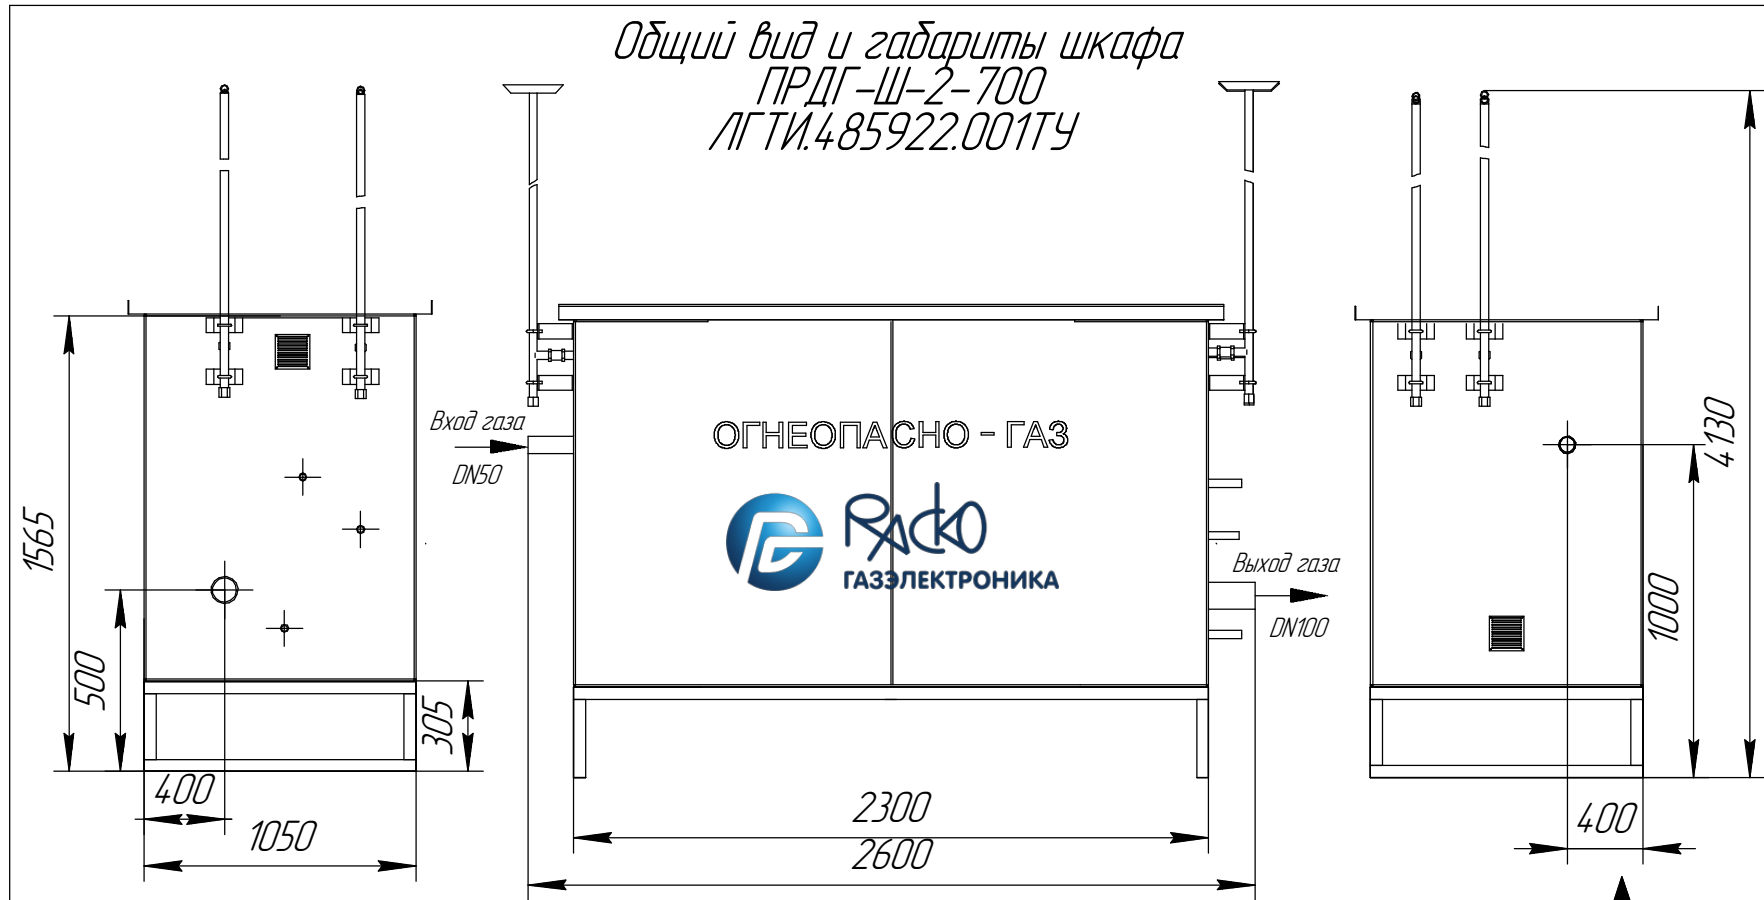

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


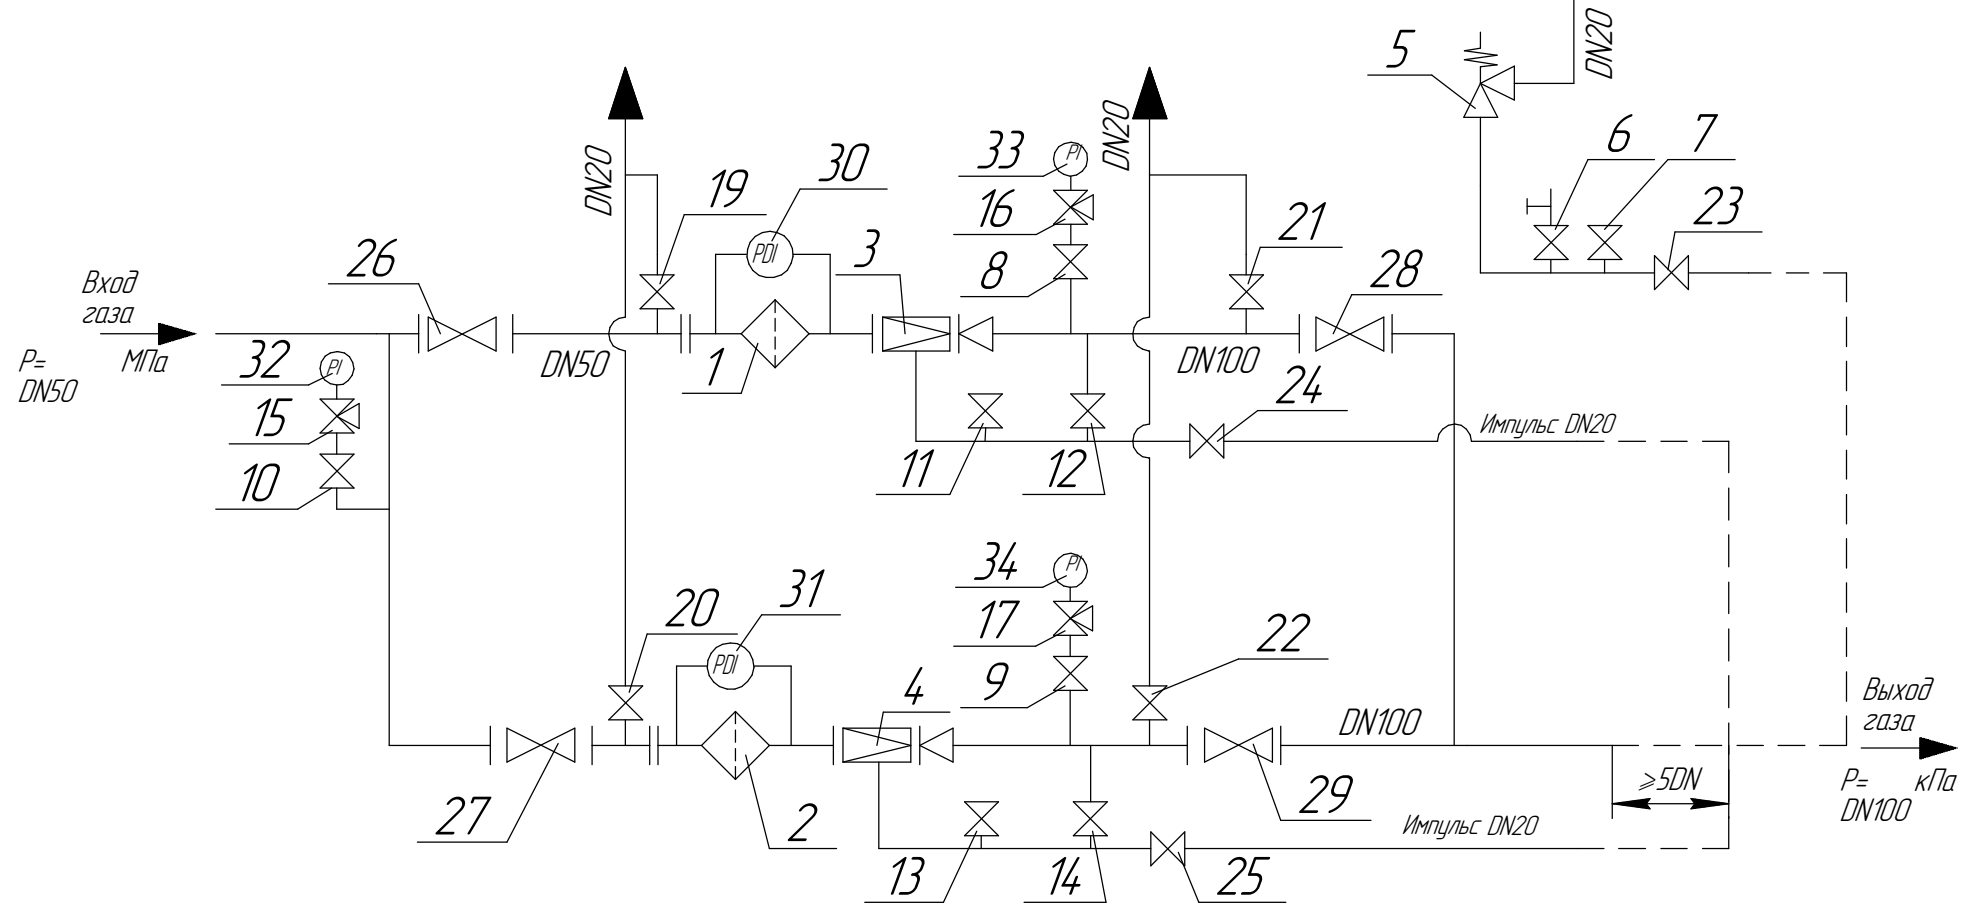


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ

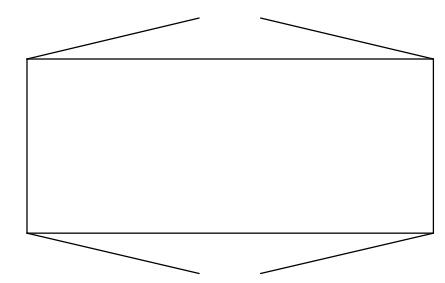

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


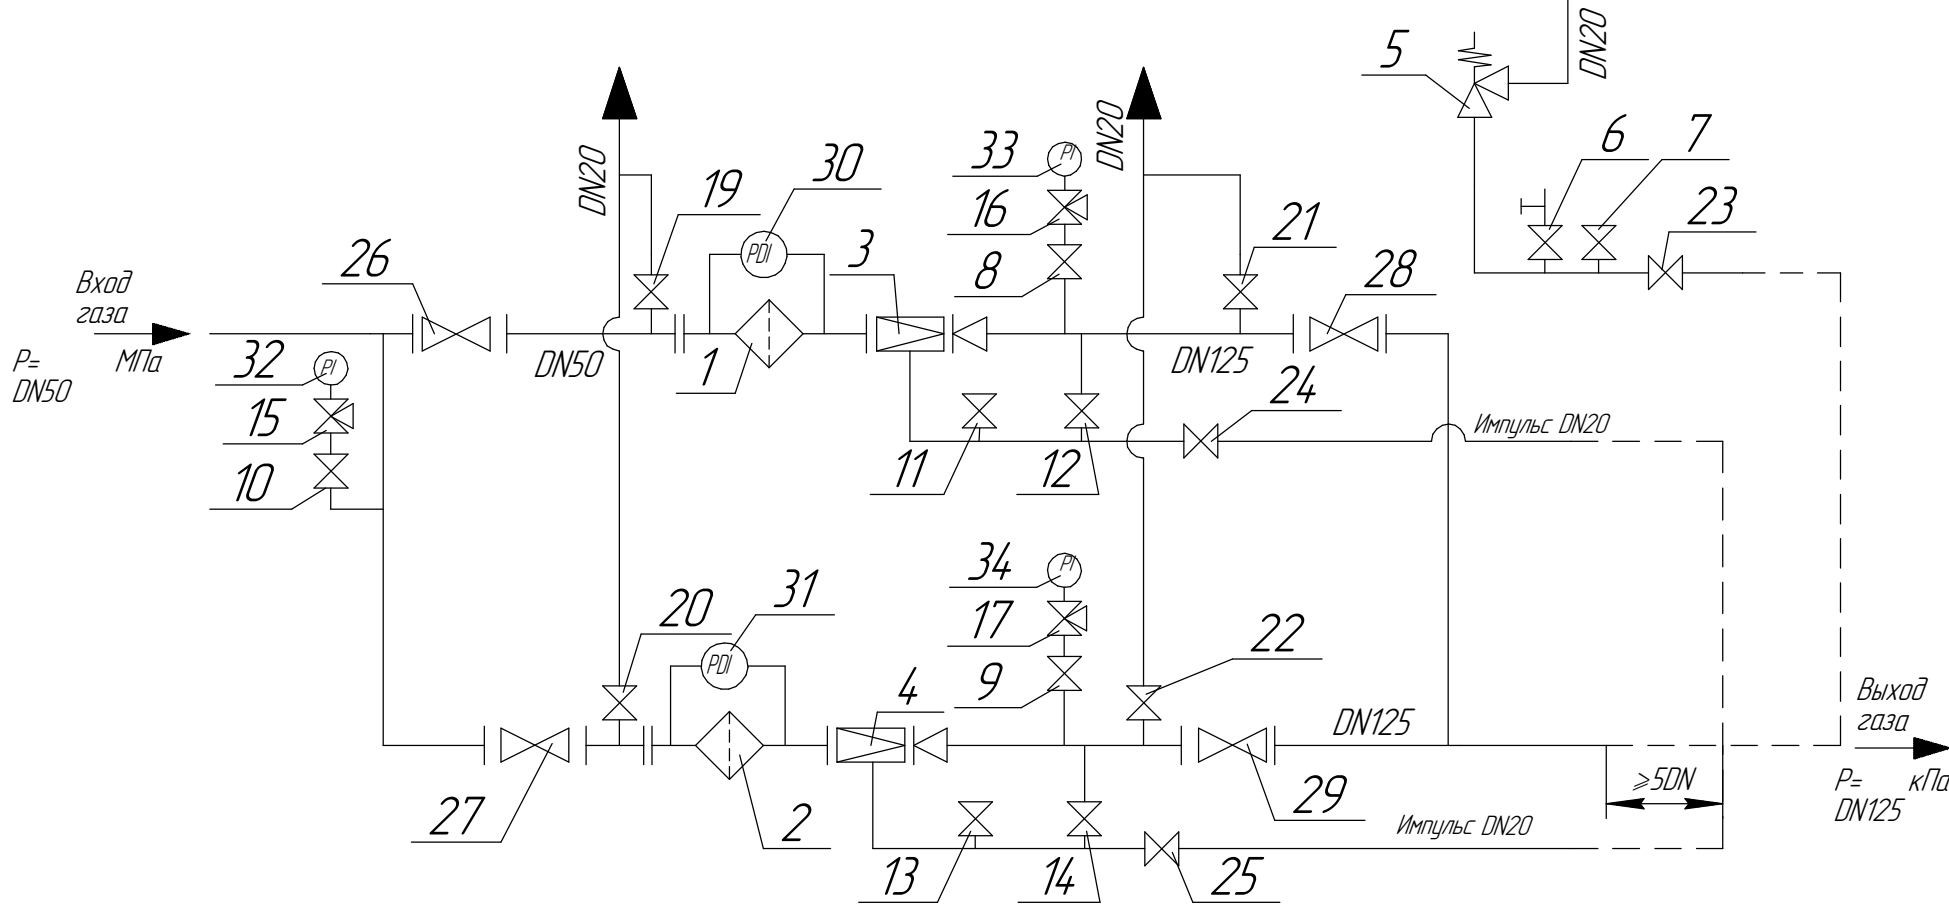


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	5	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ

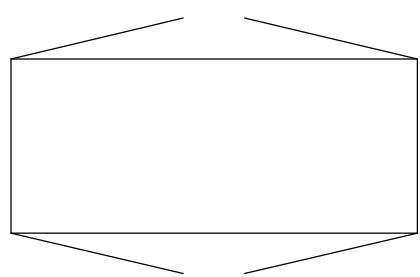

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


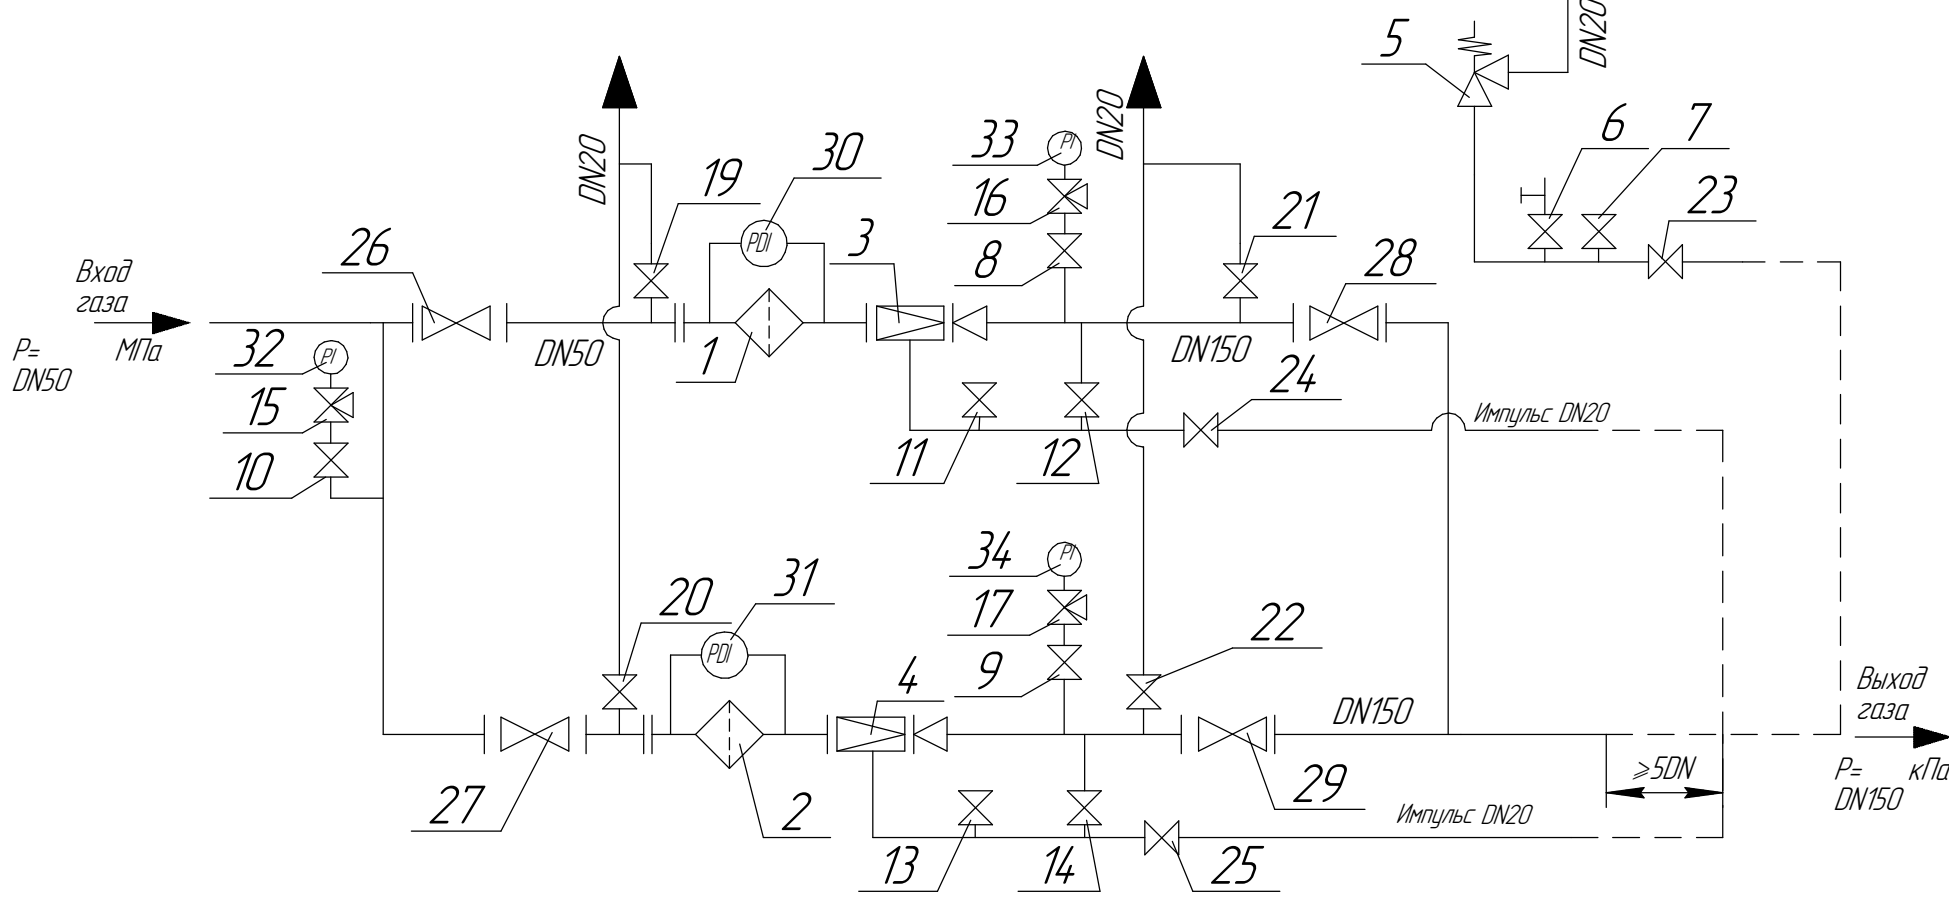


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ

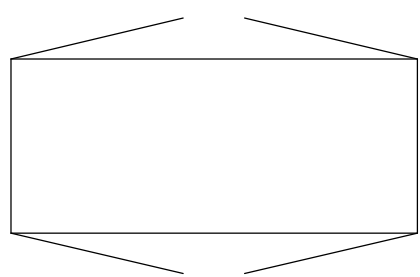

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


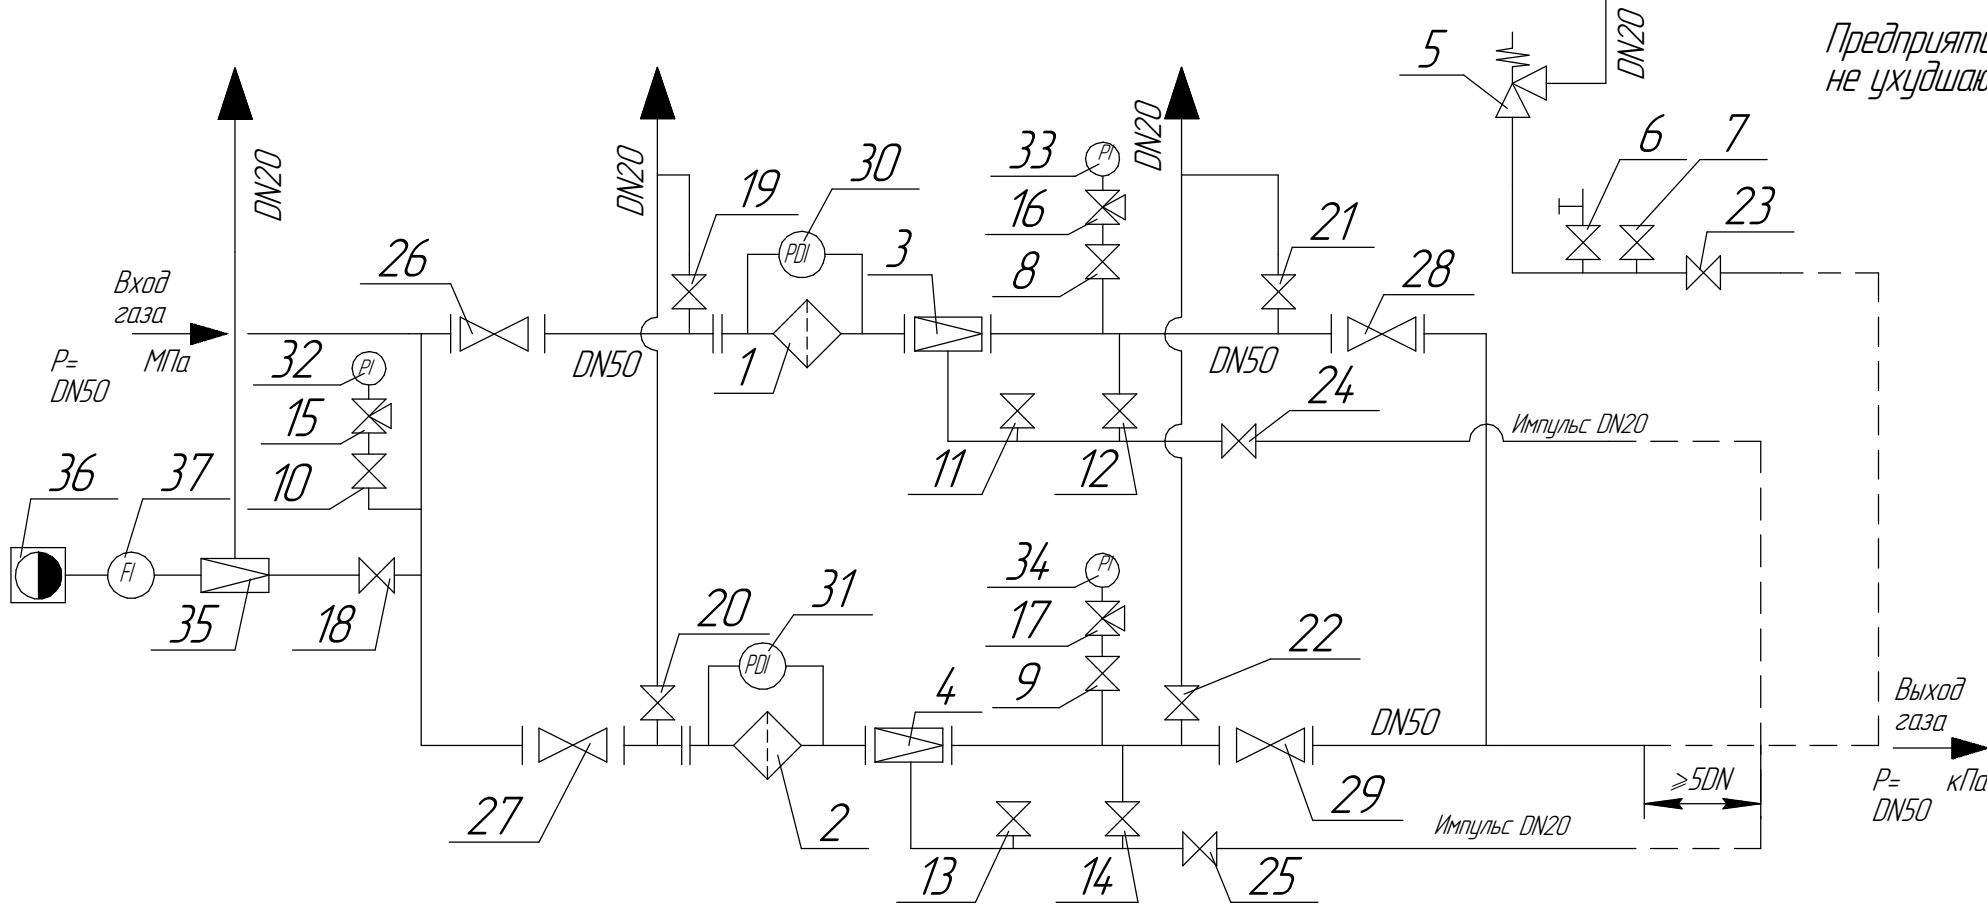


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ

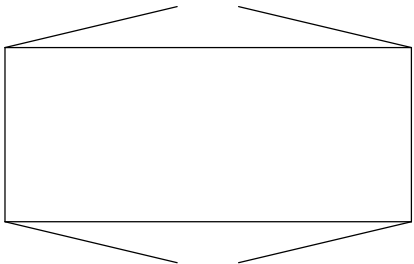

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


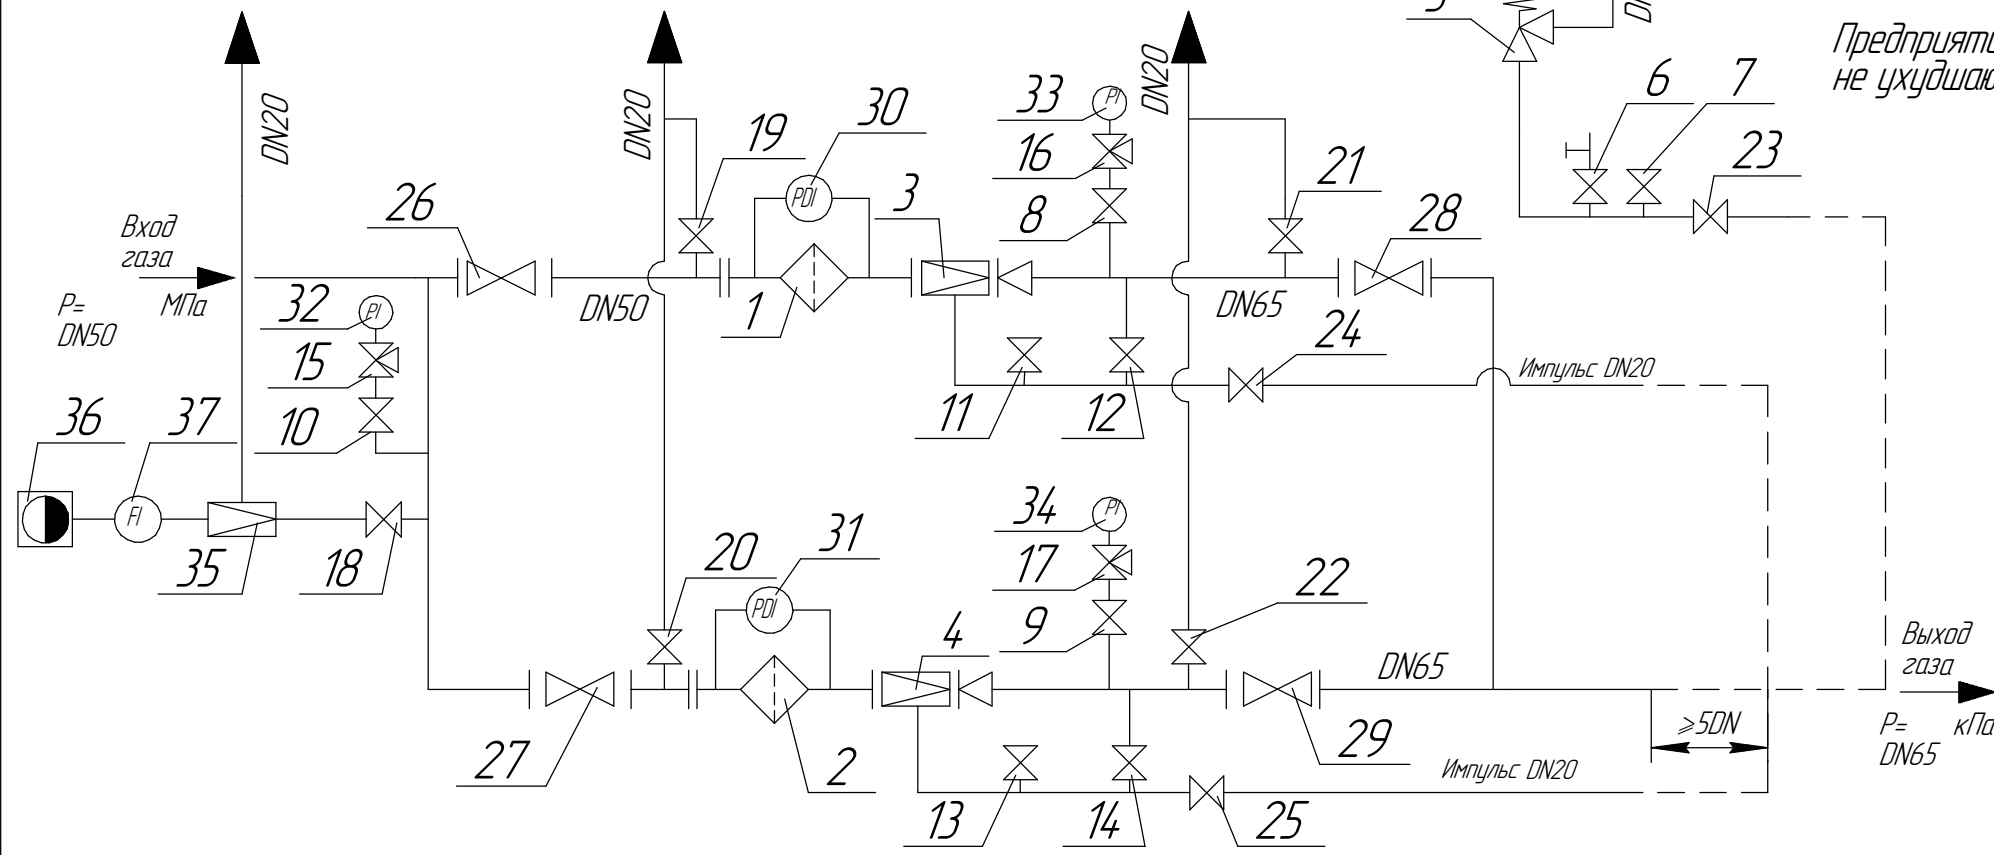


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	1
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ

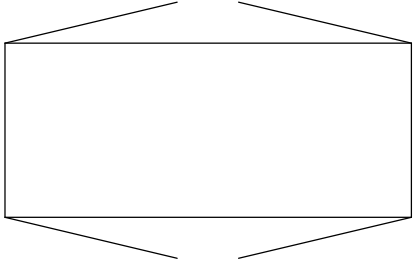

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


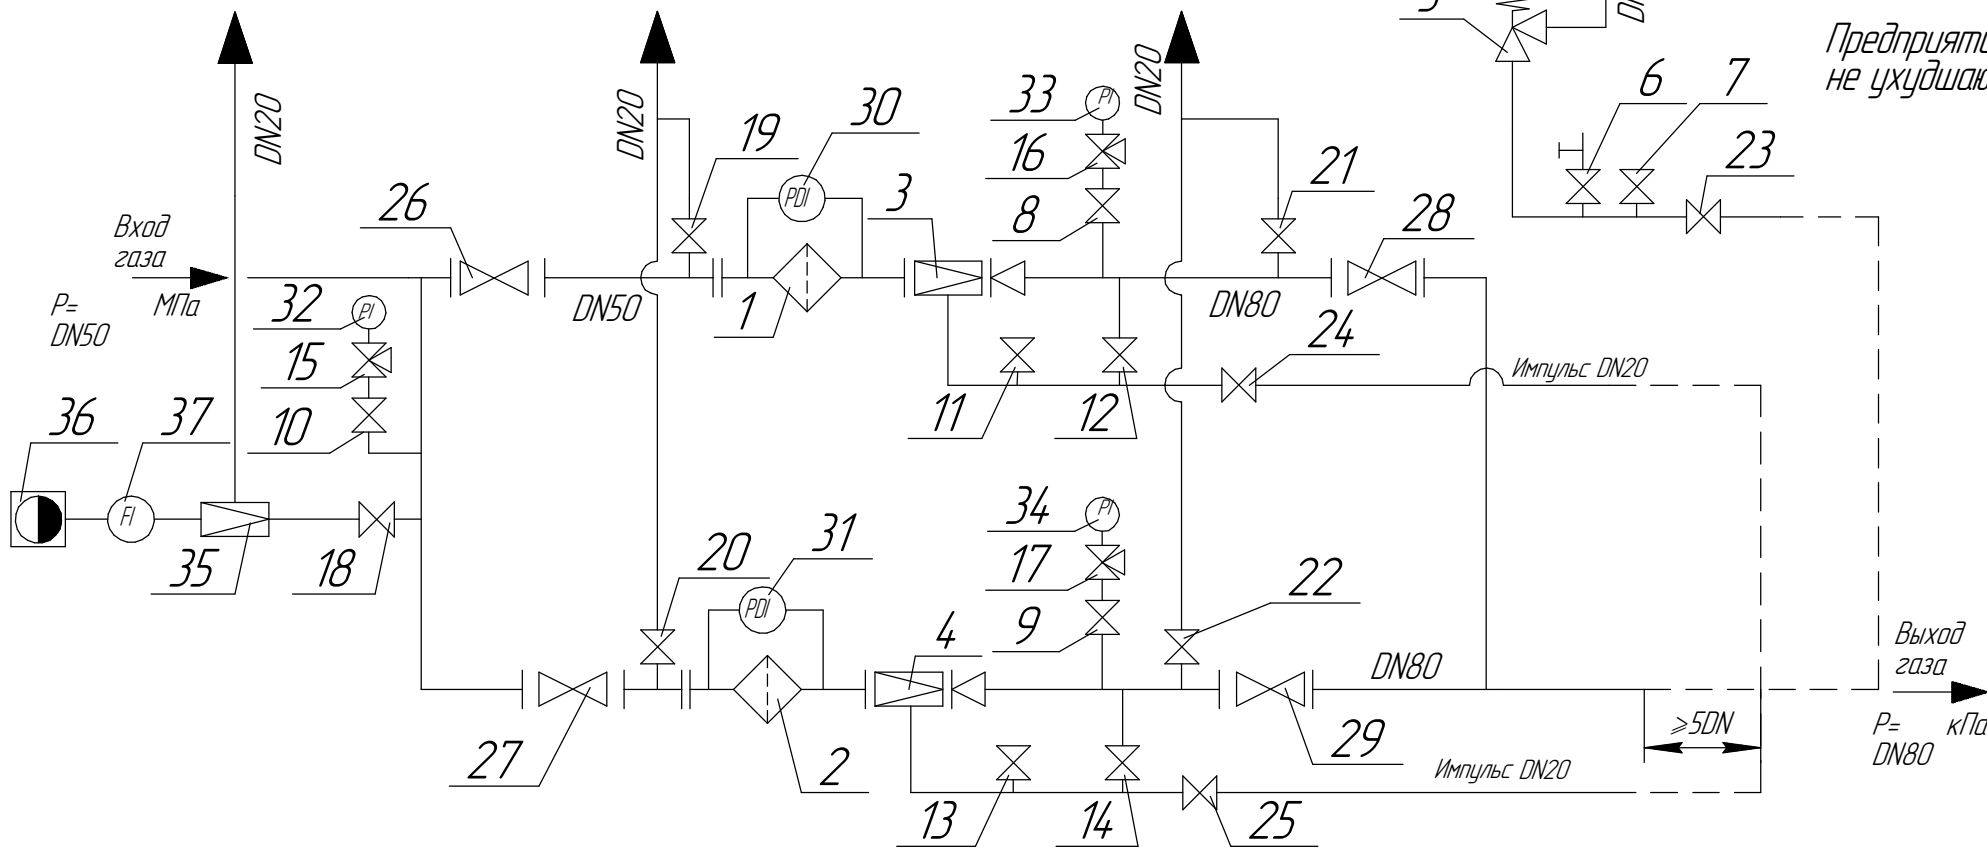


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	18
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-700
ЛГТИ.485922.001ТУ

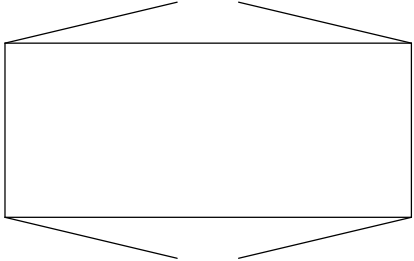

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN15 PN16		DN15	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей

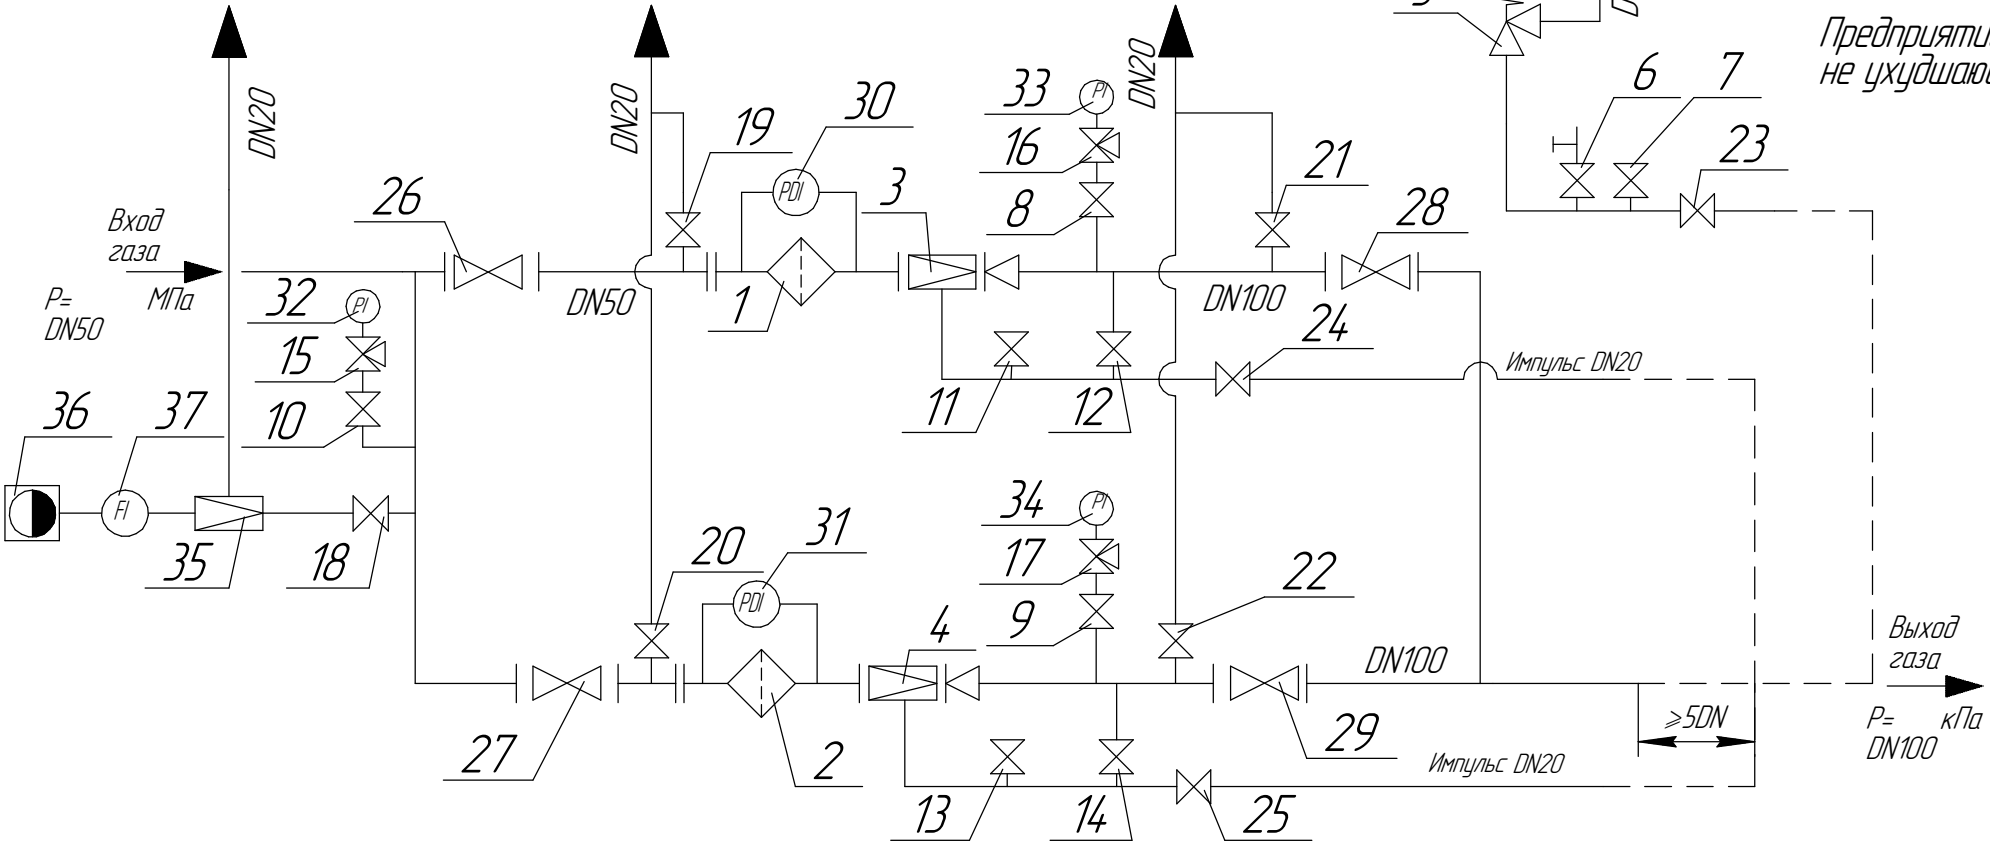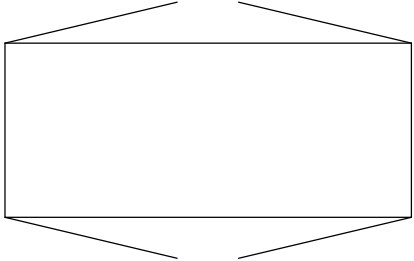

Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	18
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ

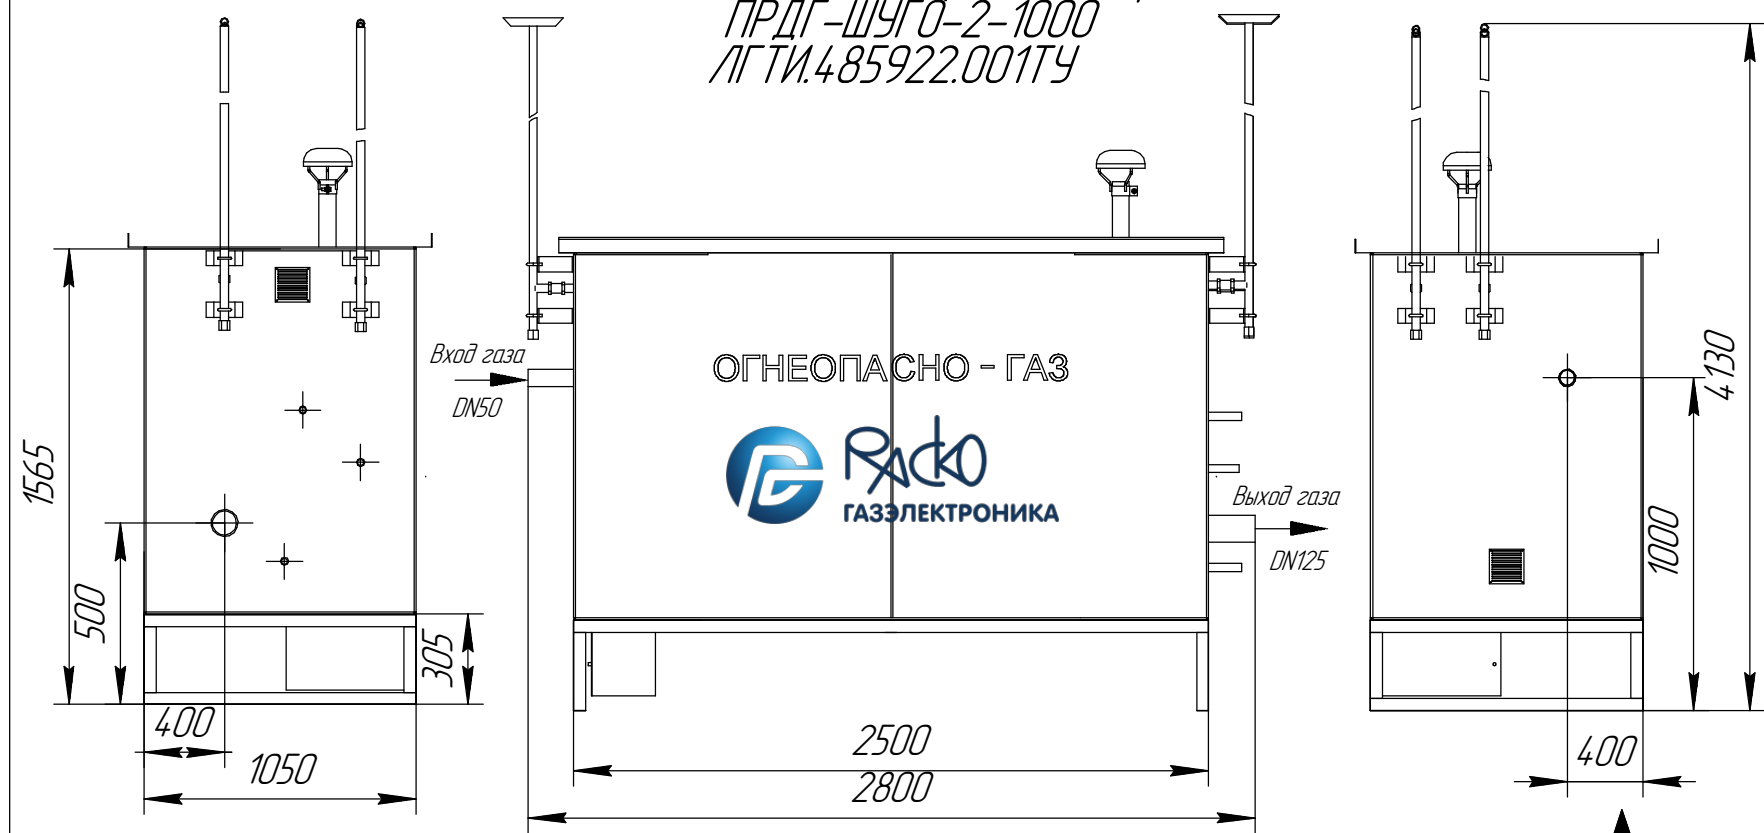

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей

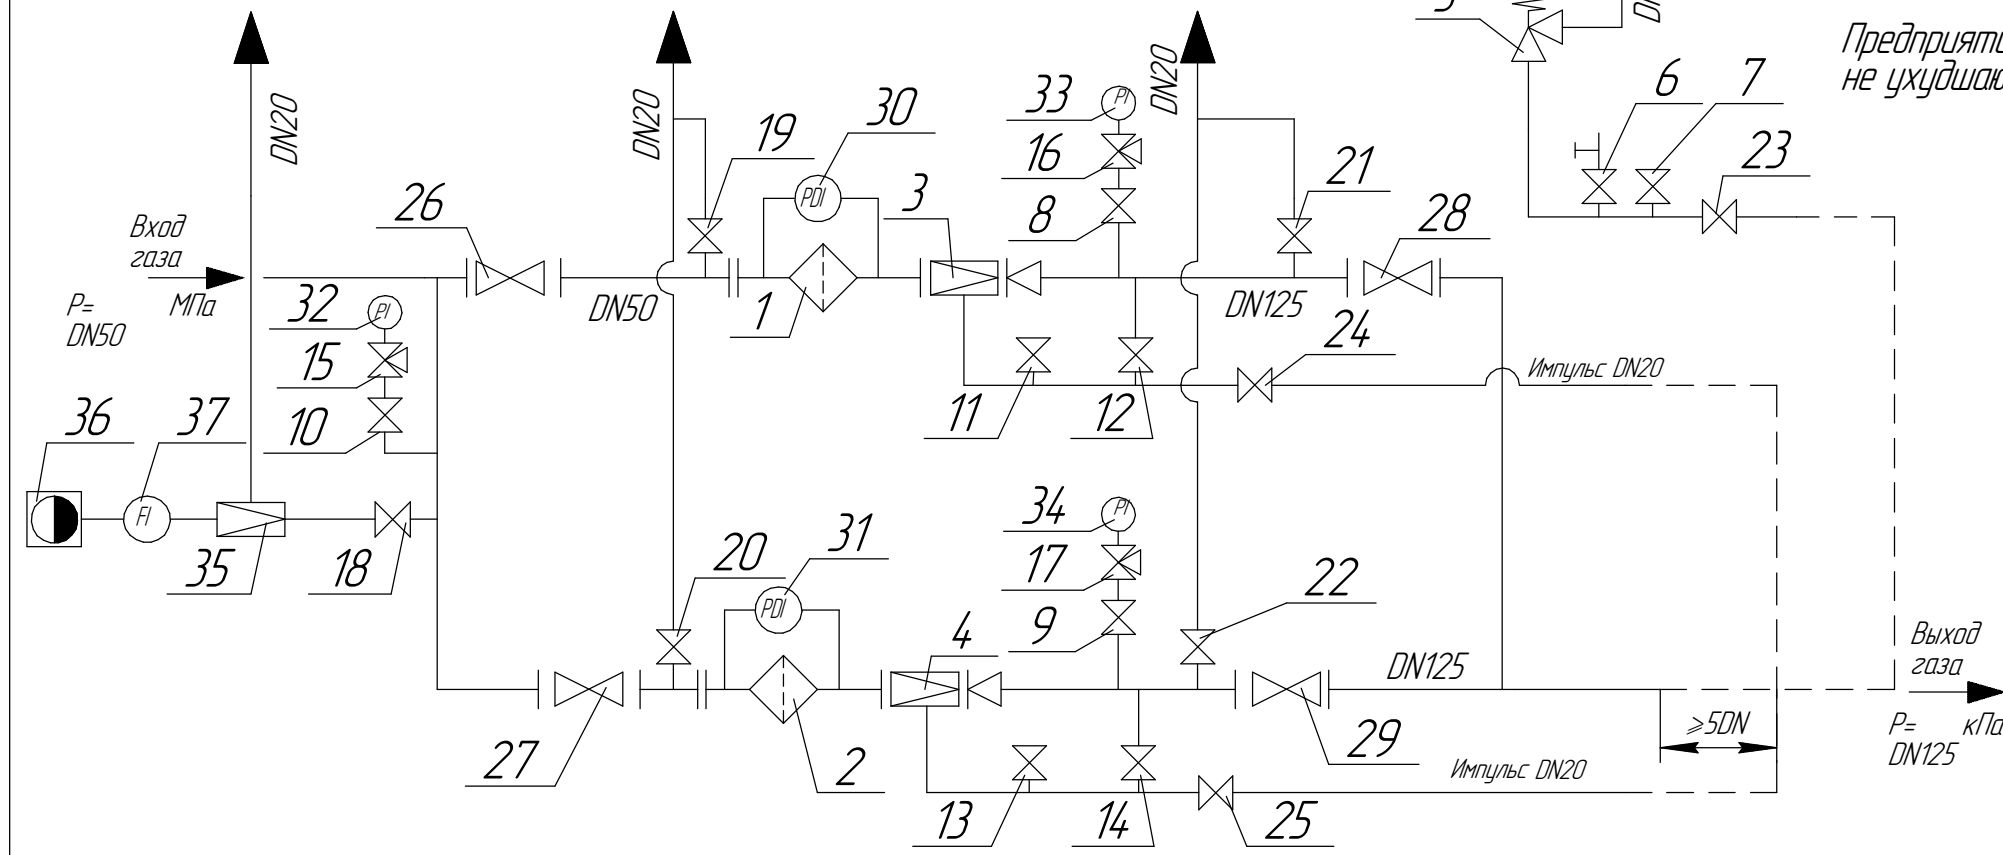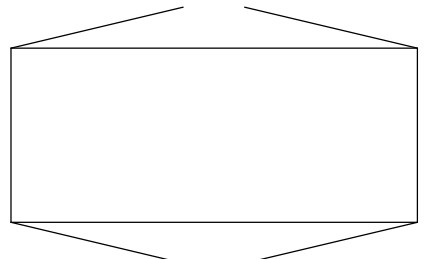

Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


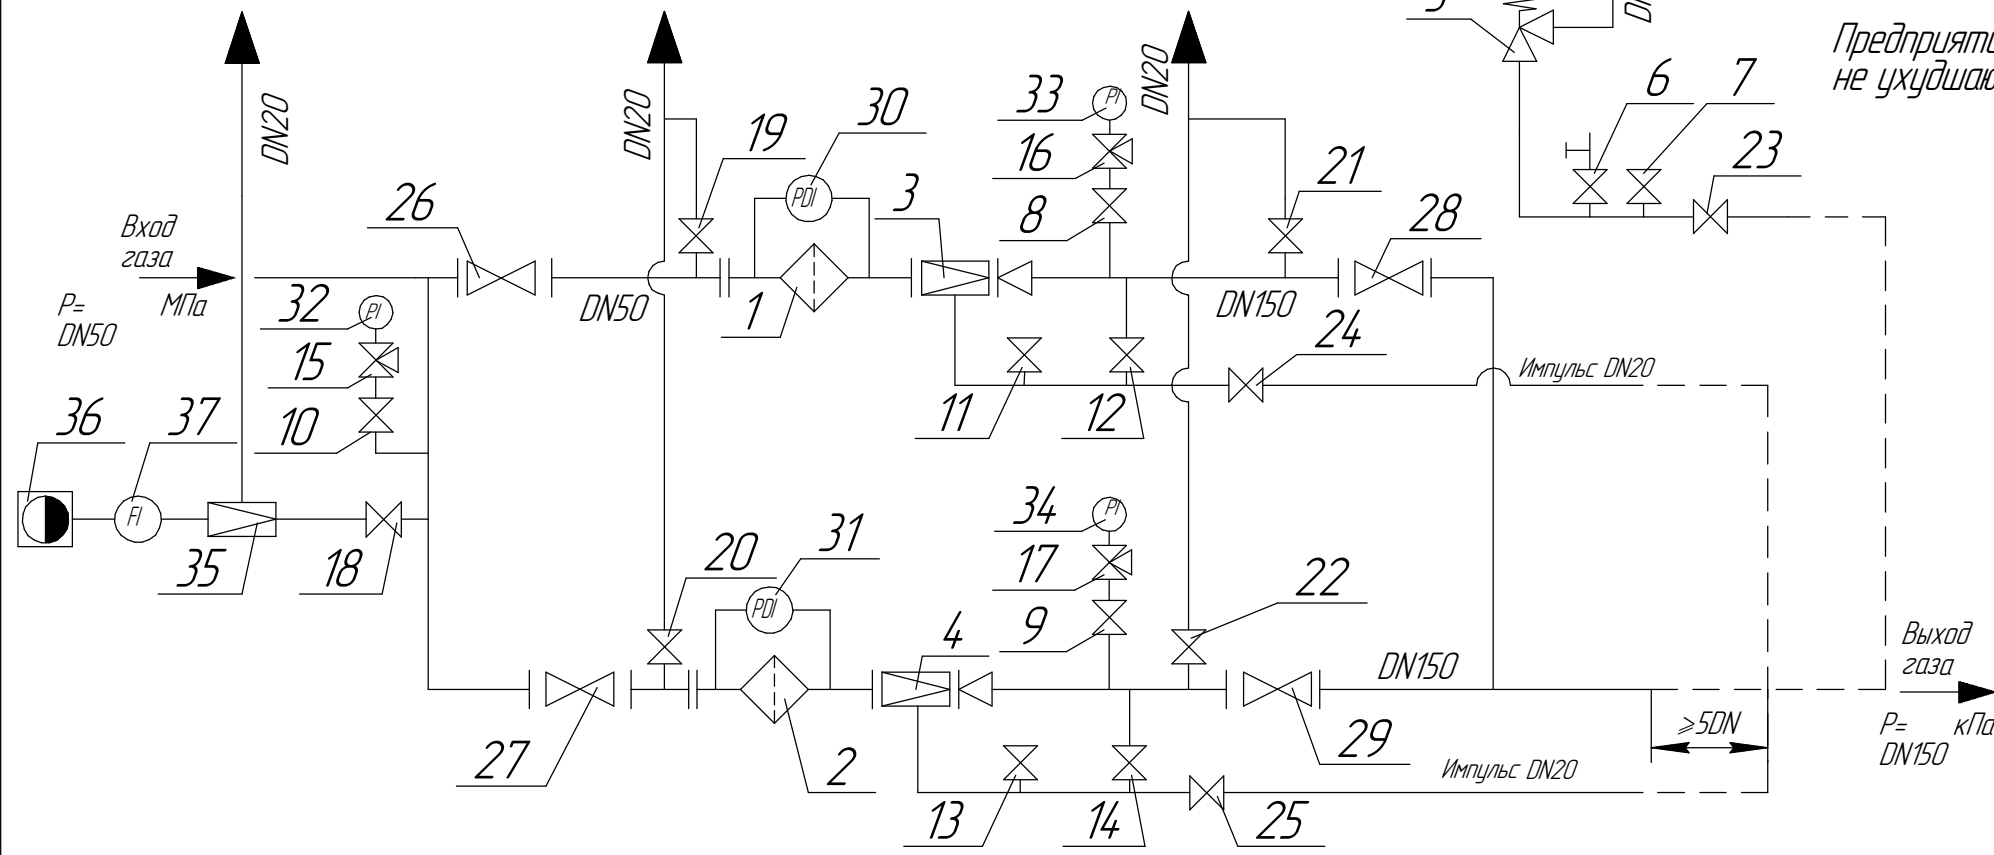


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУЭО-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ

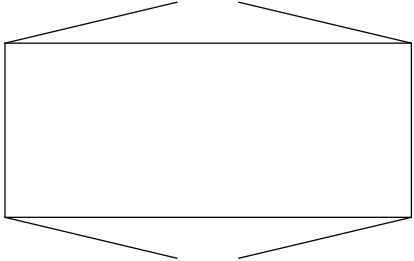

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
19-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


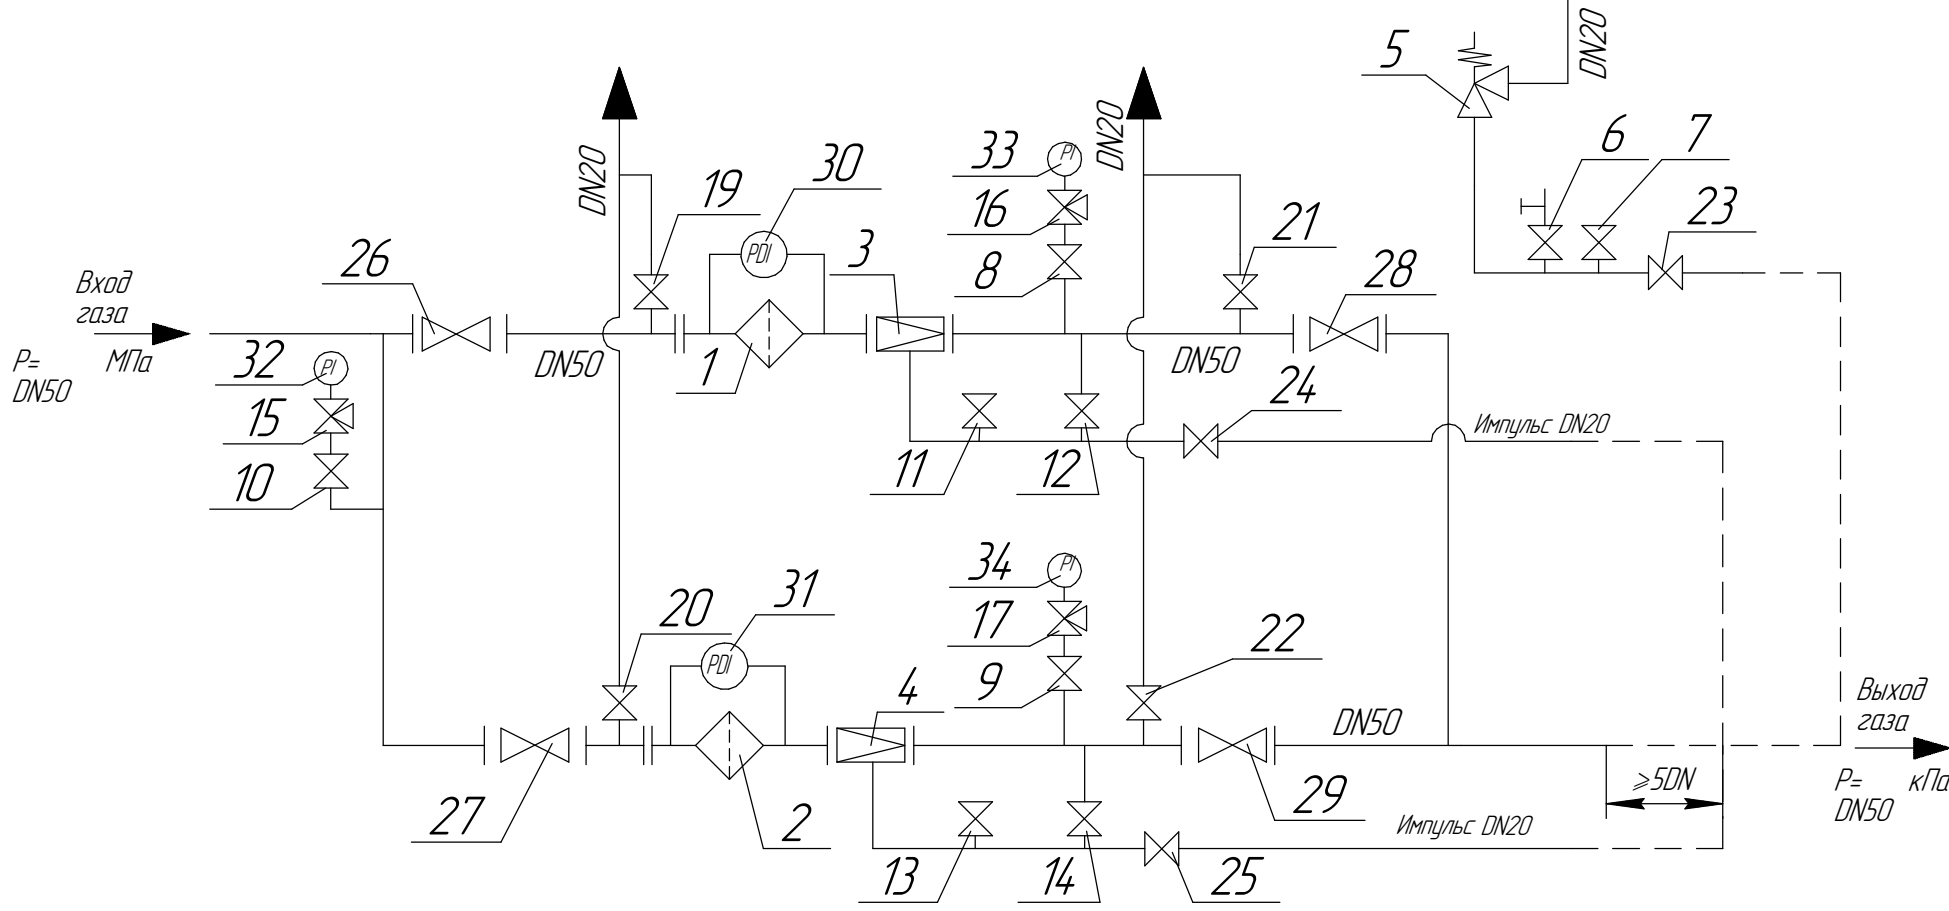


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	1
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУ30-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ

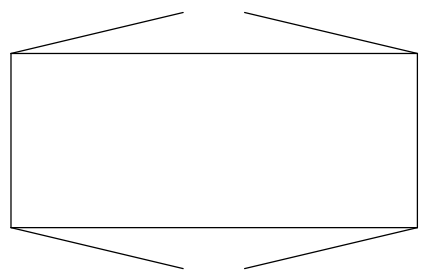

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


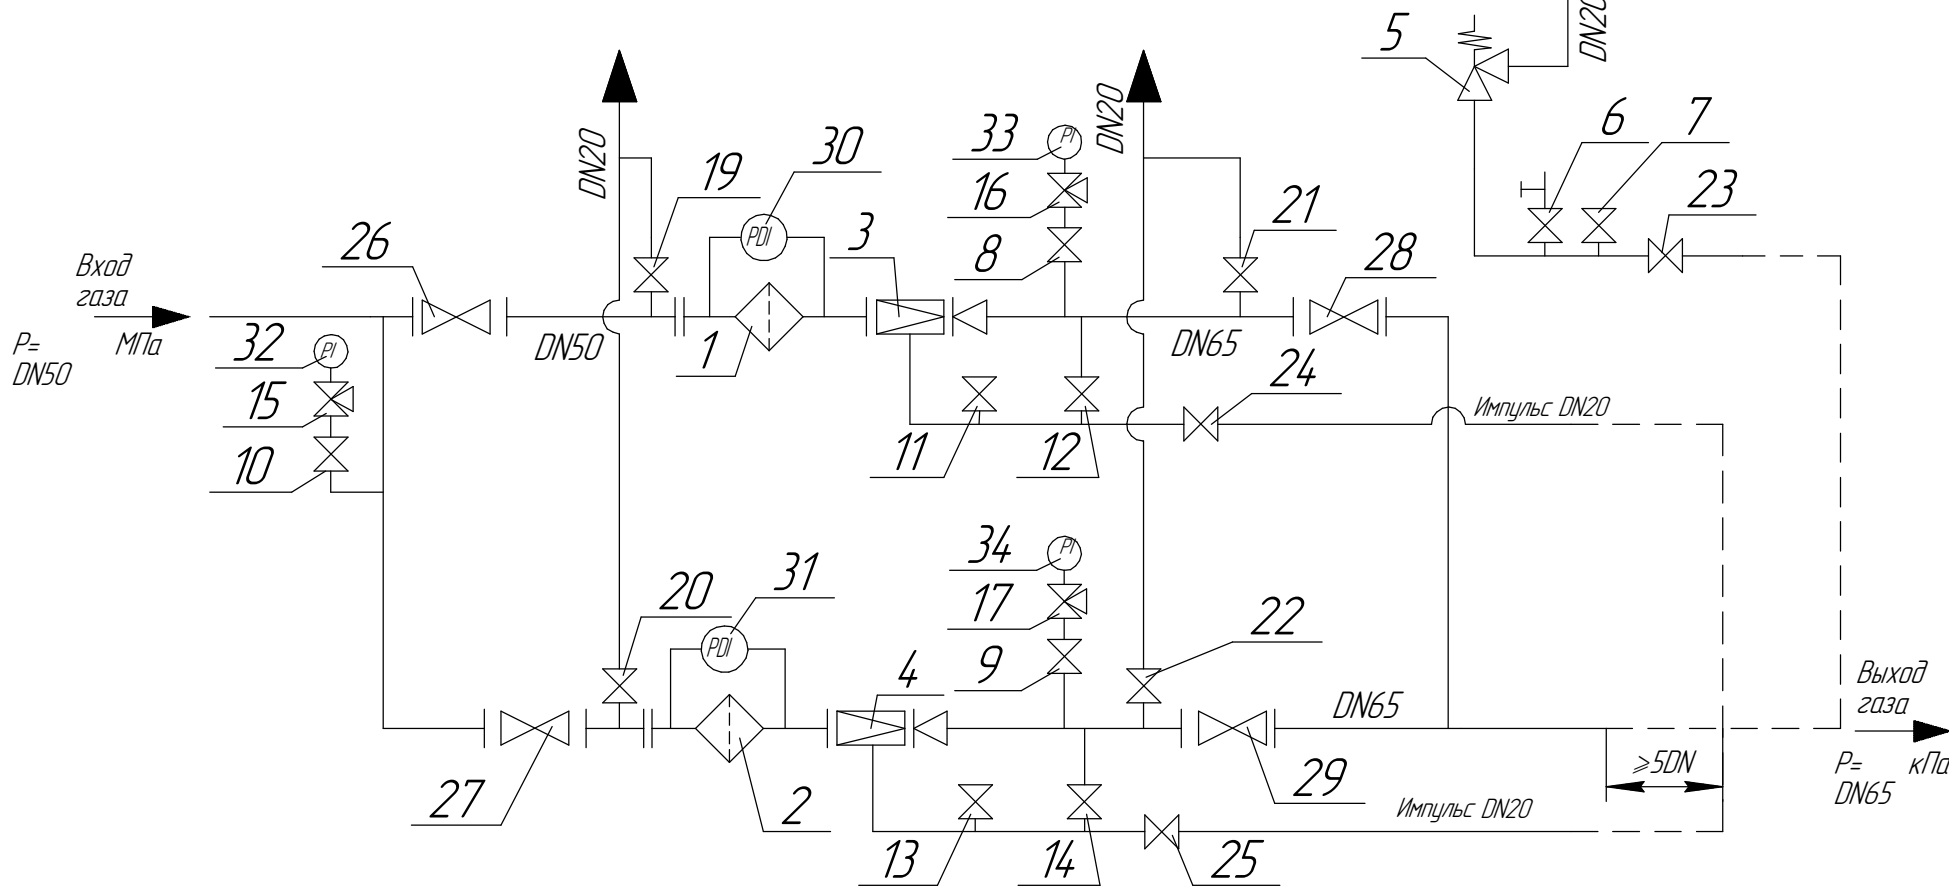


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	14	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУЭО-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ

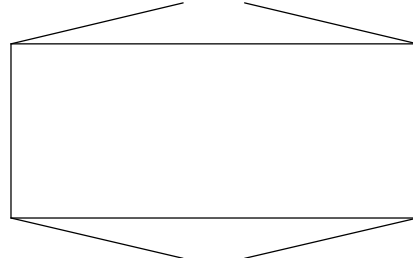

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


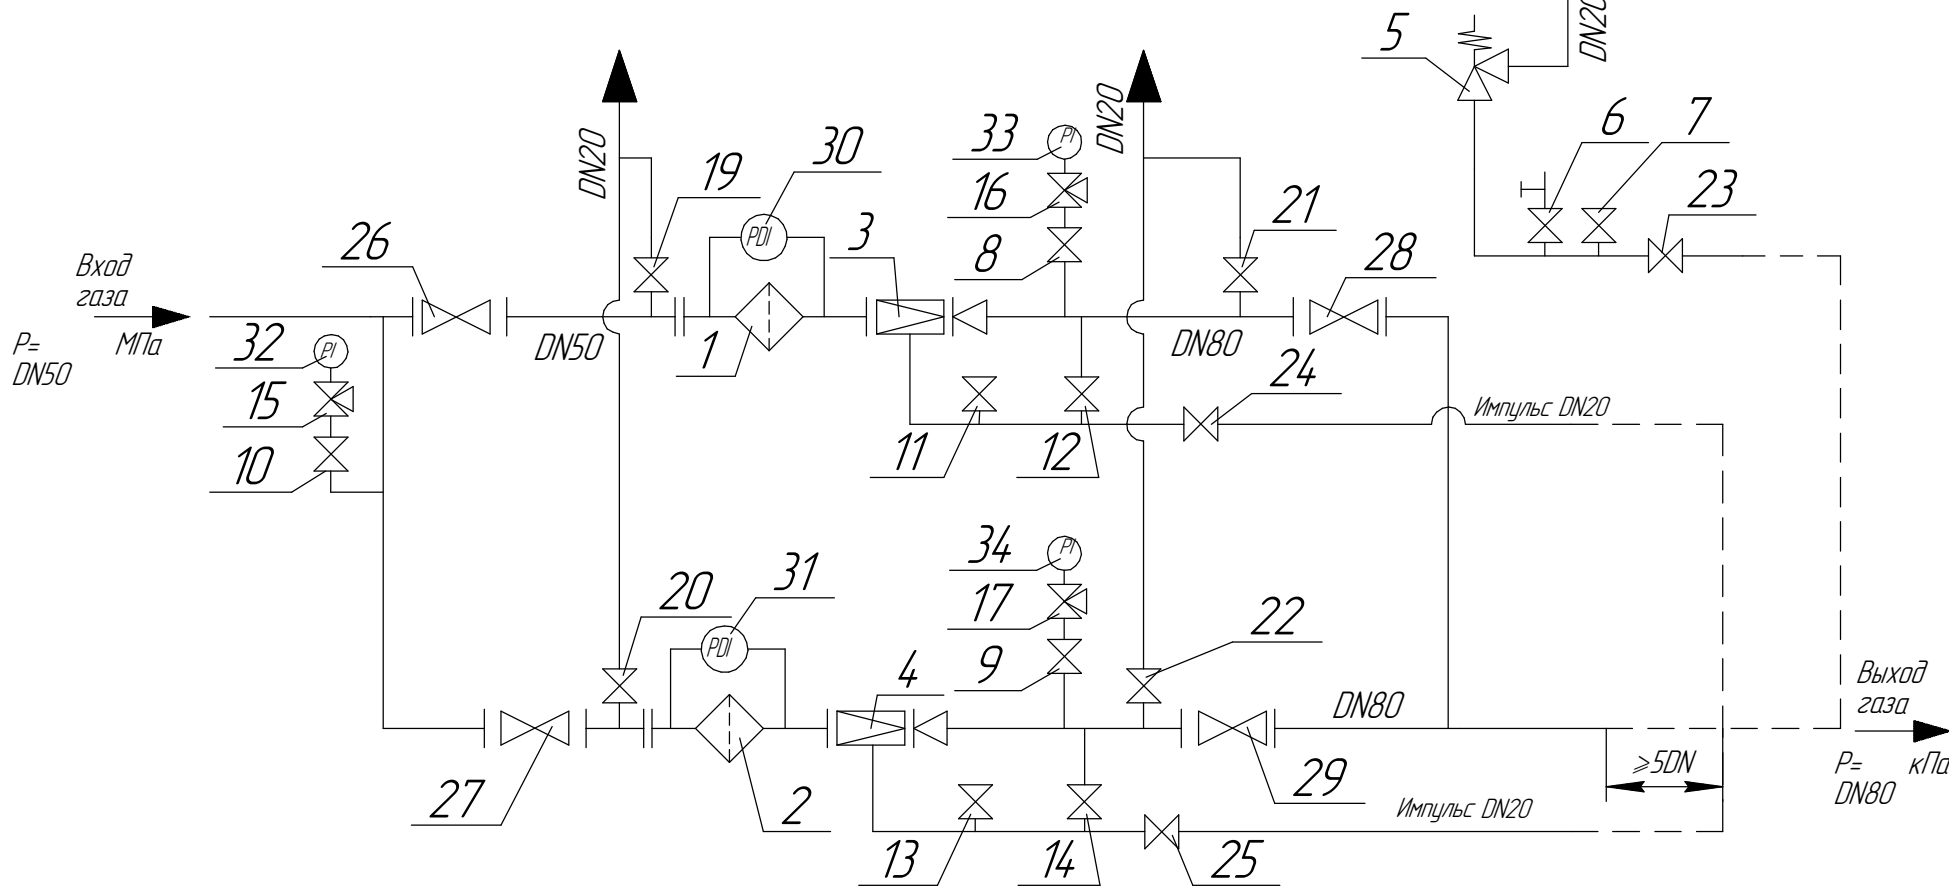


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУЭО-2-700
ЛГТИ.485922.001ТУ

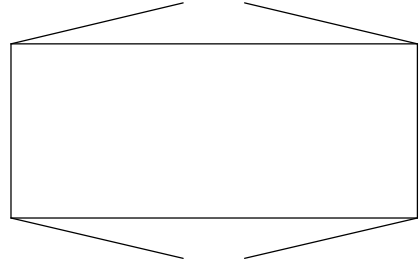

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


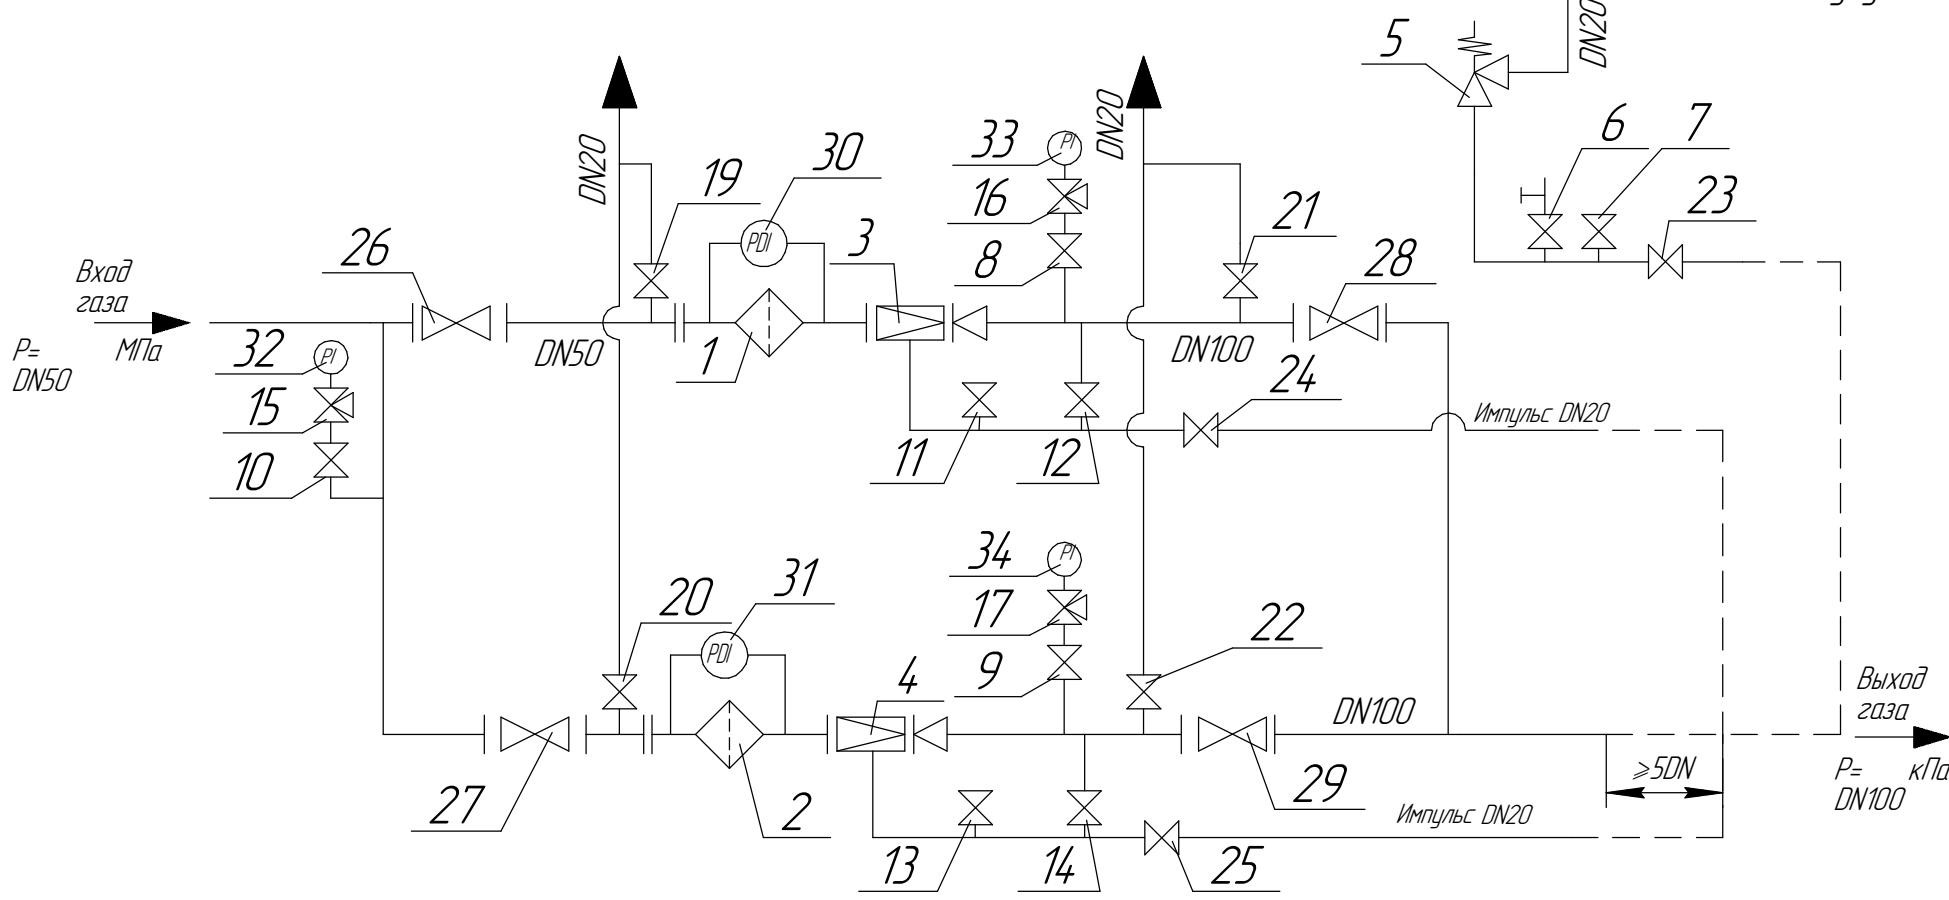


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	16	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ

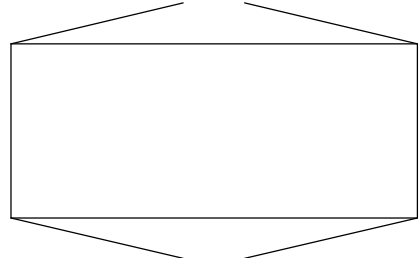

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


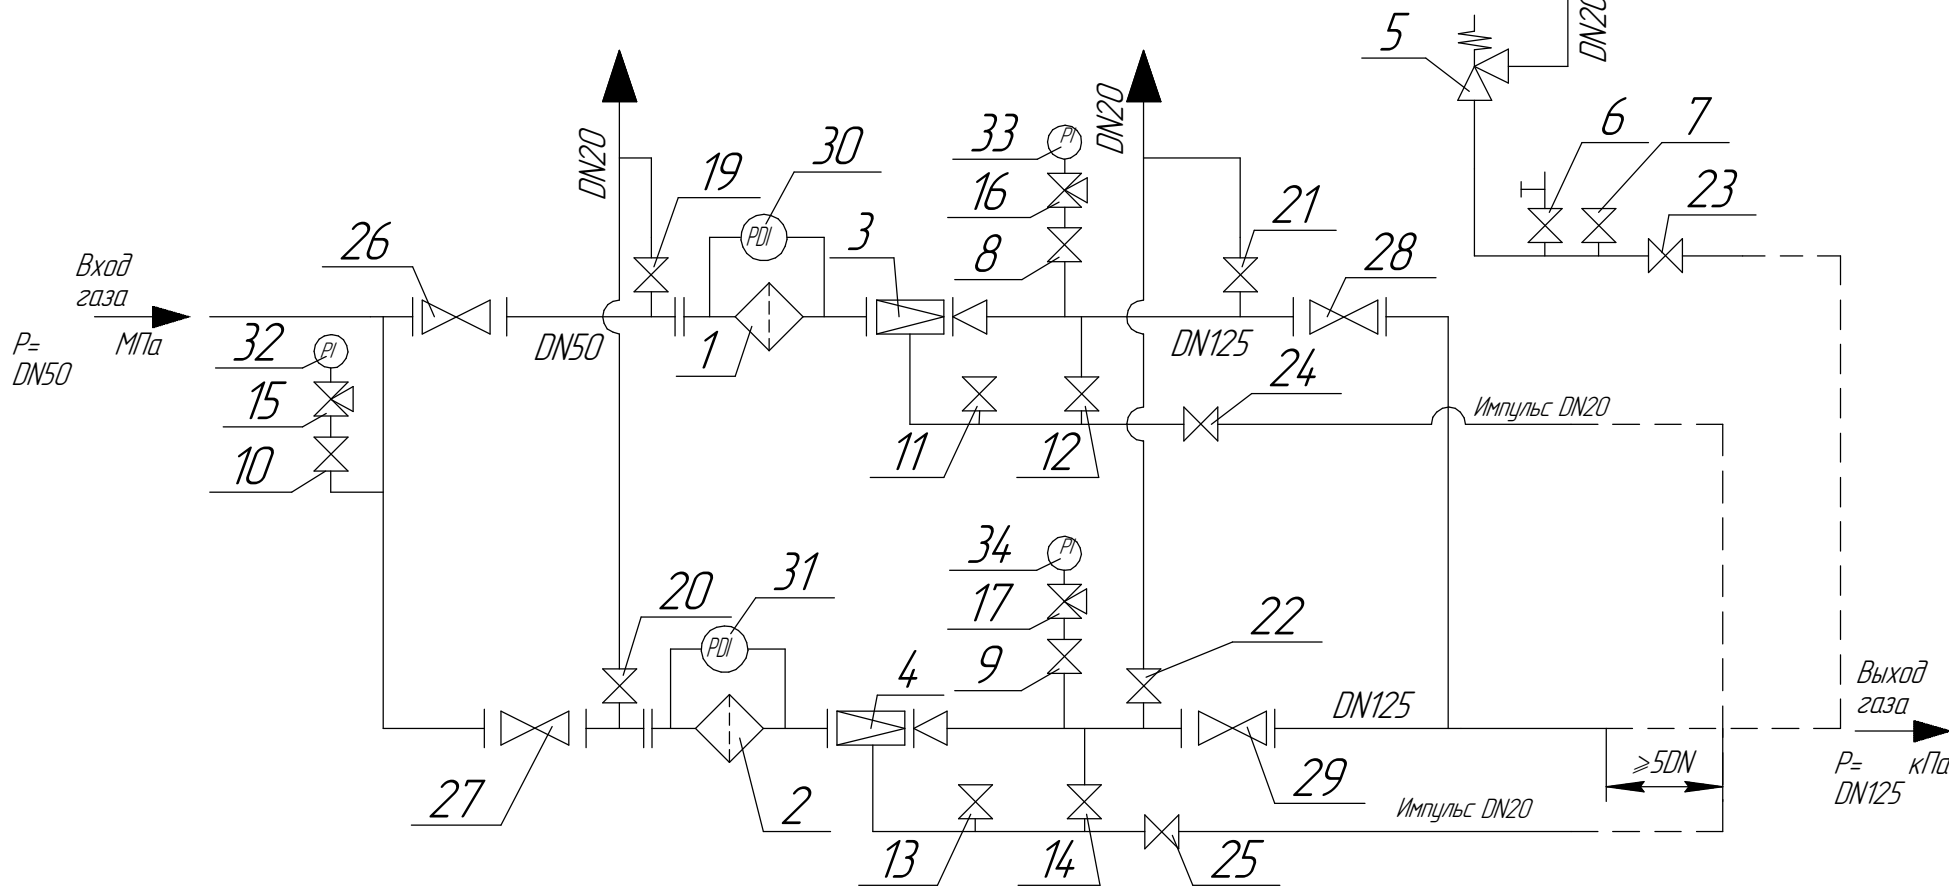


Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	17	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ

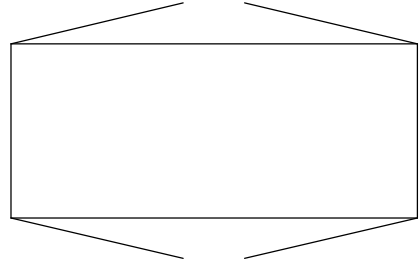

№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		RG/2MB	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.


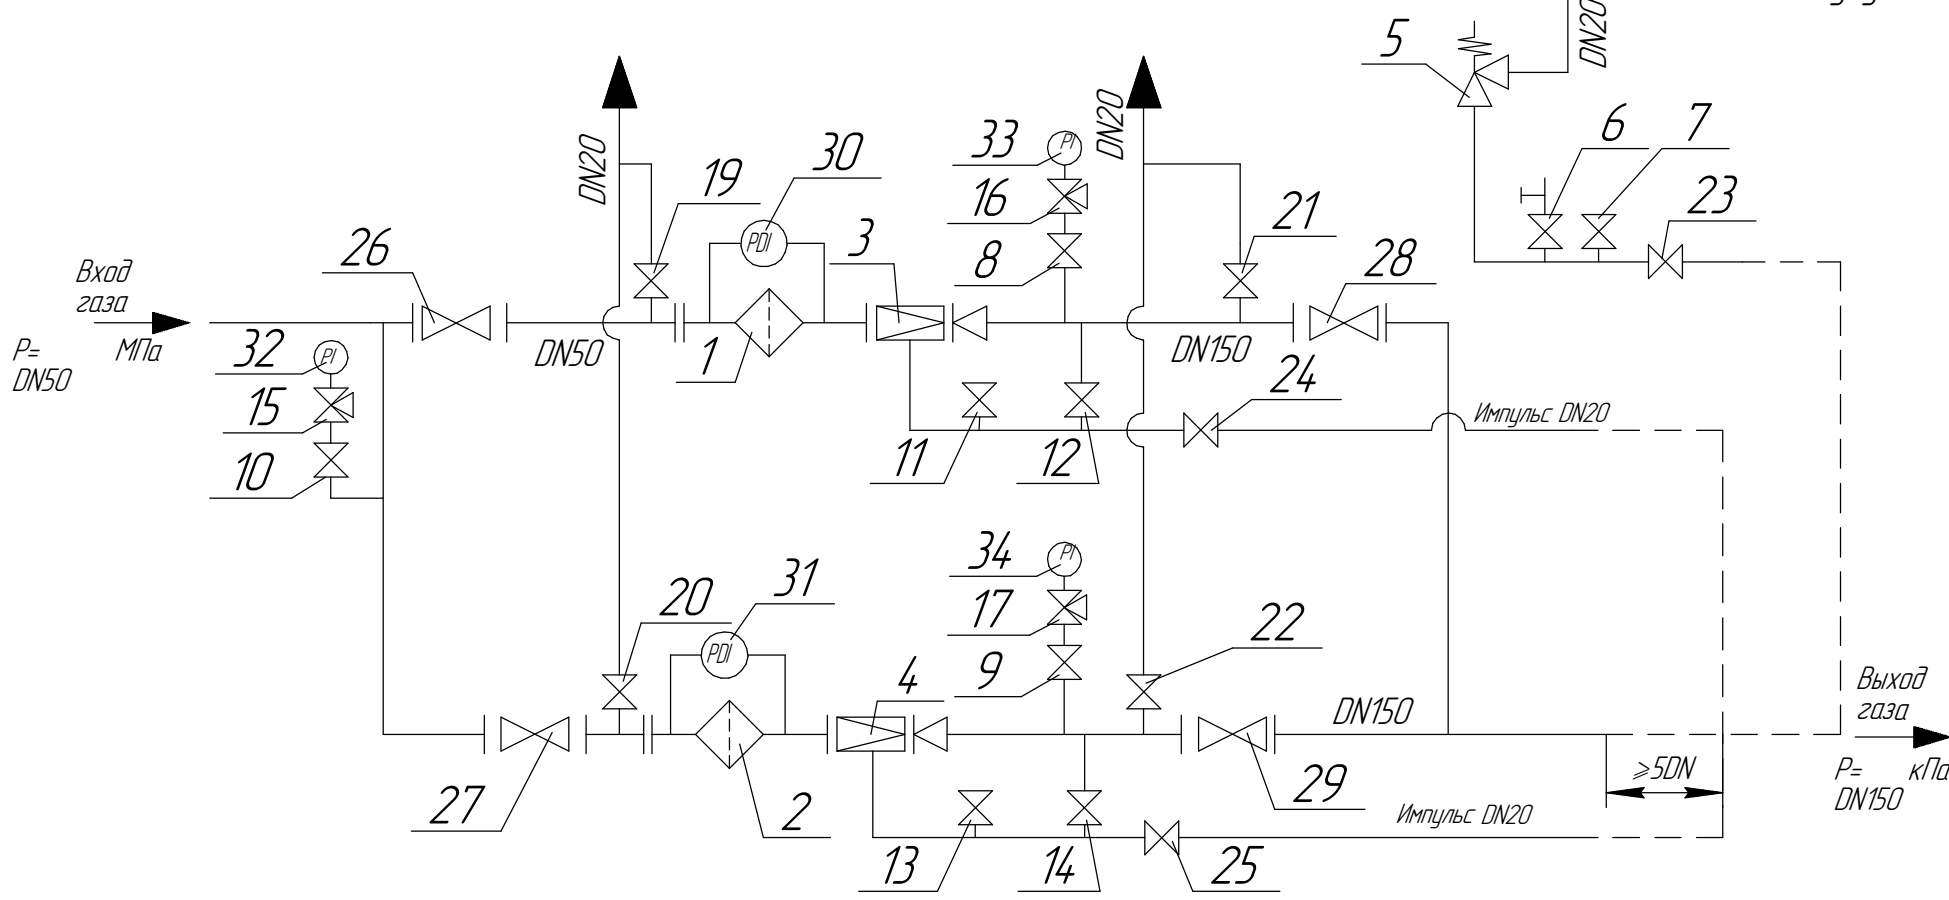


Схема открывания дверей

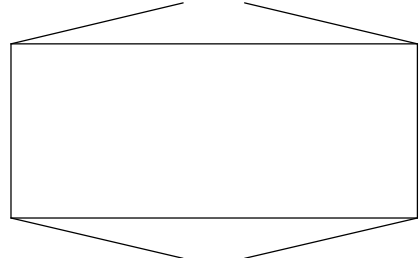

Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	18	18
Конструктор	Максимкин								